



Instrukcja obsługi do kotła **AQUA ECO PELLET**



5 lat
gwarancji

**KARTA GWARANCYJNA
DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ROZRUCHOWA**

PL
Instrukcja obsługi oryginalna
Wydanie III 2026



Karta produktu wg rozporządzenia 2015/1187
Kocioł na pellet drzewny

NAZWA PRODUCENTA	P.P. METALBET M. TARACH, W. TARACH, E.JAGUSZTYN			
NAZWA MODELU KOTŁA	AQUA ECO PELLET			
ZNAMIONOWA MOC CIEPLNA [kW]	10	15	20	25
KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ KOTŁA	A+	A+	A+	A+
WSPÓŁCZYNNIK EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ	116	117	118	119
SEZONOWA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA	78%	80%	81%	81%
SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS MONTAŻU, INSTALACJI LUB KONSERWACJI URZĄDZENIA	Przed montażem, uruchomieniem czy konserwacją należy zapoznać się z DTR urządzenia.			



**KARTA PRODUKTU ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM UE 2015/1189
UZUPEŁNIAJĄCYM DYREKTYWĘ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/125/WE**

Identyfikator modelu			AQUA ECO PELLET 15				
Sposób podawania paliwa : automatyczne podawanie paliwa							
Kocioł kondensacyjny : nie		Kocioł kogeneracyjny na paliwo stałe : nie			Kocioł wielofunkcyjny : nie		
Paliwo	Paliwo zalecane	Inne odpowiednie paliwo	η_p [%]	Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń [mg/m ³]			
				PM	OGC	CO	NO _x
Polana, wilgotność ≤ 25%	nie	nie					
Zrębki, wilgotność 15-35%	nie	nie					
Zrębki, wilgotność > 35%	nie	nie					
Drewno prasowane w postaci peletów lub brykietów	tak	nie	80	20	7	108	118
Trociny, wilgotność ≤ 50%	nie	nie					
Inna biomasa drzewna	nie	nie					
Biomasa niedrzewna	nie	nie					
Węgiel kamienny	nie	nie					
Węgiel brunatny (w tym brykiet)	nie	nie					
Koks	nie	nie					
Antracyt	nie	nie					
Brykiet z mieszanego paliwa kopalnego	nie	nie					
Inne paliwo kopalne	nie	nie					
Brykiet z mieszanki (30-70%) biomasy i paliwa kopalnego	nie	nie					
Inna mieszanka biomasy i paliwa kopalnego	nie	nie					
Właściwości w przypadku eksploatacji przy użyciu wyłącznie paliwa zalecanego							
Parametr	Symbol	Wartość	Jednostka	Parametr	Symbol	Wartość	Jednostka
Wytworzone ciepło użytkowe				Sprawność użytkowa			
Przy znamionowej mocy cieplnej	P _n	14,8	kW	Przy znamionowej mocy cieplnej	η_p	85,3	%
Odpowiednio przy [30%/50%] znamionowej mocy cieplnej	P _p	4,3/N.A.	kW	Odpowiednio przy [30%/50%] znamionowej mocy cieplnej	η_p	83,84 N.A.	%
Dla kotłów kogeneracyjnych na paliwo stałe : sprawność elektryczna				Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne			
Przy znamionowej mocy cieplnej	$\eta_{el,n}$		%	Przy znamionowej mocy cieplnej	e _{lmax}	0,047	kW
				Odpowiednio przy [30%/50%] znamionowej mocy cieplnej	e _{lmin}	0,028/N.A	kW
				Urządzeń wtórnych do redukcji emisji, w stosownych przypadkach			kW
				W trybie czuwania	P _{SB}	0,002	kW
Dane kontaktowe		P. P. „METALBET” M.Tarach, W.Tarach, E.Jagusztyn, 28-305 Sobków, Osowa 27 Tel. / Fax. (41) 387 30 22 Tel. (41) 383-81-68, e-mail: biuro@metalbet.pl, www.metalbet.pl					



**KARTA PRODUKTU ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM UE 2015/1189
UZUPEŁNIAJĄCYM DYREKTYWĘ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/125/WE**

Identyfikator modelu			AQUA ECO PELLET 20						
Sposób podawania paliwa : automatyczne podawanie paliwa									
Kocioł kondensacyjny : nie		Kocioł kogeneracyjny na paliwo stałe : nie			Kocioł wielofunkcyjny : nie				
Paliwo	Paliwo zalecane	Inne odpowiednie paliwo	η_p [%]	Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń [mg/m]					
				PM	OGC	CO	NO _x		
Polana, wilgotność ≤ 25%	nie	nie							
Zrębki, wilgotność 15-35%	nie	nie							
Zrębki, wilgotność > 35%	nie	nie							
Drewno prasowane w postaci peletów lub brykietów	tak	nie	81	20	7,2	90	117		
Trociny, wilgotność ≤ 50%	nie	nie							
Inna biomasa drzewna	nie	nie							
Biomasa niedrzewna	nie	nie							
Węgiel kamienny	nie	nie							
Węgiel brunatny (w tym brykiet)	nie	nie							
Koks	nie	nie							
Antracyt	nie	nie							
Brykiet z mieszanego paliwa kopalnego	nie	nie							
Inne paliwo kopalne	nie	nie							
Brykiet z mieszanki (30-70%) biomasy i paliwa kopalnego	nie	nie							
Inna mieszanka biomasy i paliwa kopalnego	nie	nie							
Właściwości w przypadku eksploatacji przy użyciu wyłącznie paliwa zalecanego									
Parametr		Symbol	Wartość	Jednostka	Parametr		Symbol	Wartość	Jednostka
Wytworzone ciepło użytkowe					Sprawność użytkowa				
Przy znamionowej mocy cieplnej		P _n	20	kW	Przy znamionowej mocy cieplnej		η_n	85,6	%
Odpowiednio przy [30%/50%] znamionowej mocy cieplnej		P _p	6,0/N.A.	kW	Odpowiednio przy [30%/50%] znamionowej mocy cieplnej		η_p	84,1 N.A.	%
Dla kotłów kogeneracyjnych na paliwo stałe : sprawność elektryczna					Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne				
Przy znamionowej mocy cieplnej		$\eta_{el,n}$		%	Przy znamionowej mocy cieplnej		e _{lmax}	0,047	kW
					Odpowiednio przy [30%/50%] znamionowej mocy cieplnej		e _{lmin}	0,028/N.A	kW
					Urządzeń wtórnych do redukcji emisji, w stosownych przypadkach				kW
					W trybie czuwania		P _{SB}	0,002	kW
Dane kontaktowe		P. P. „METALBET” M.Tarach, W.Tarach, E.Jagusztyn, 28-305 Sobków, Osowa 27 Tel. / Fax. (41) 387 30 22 Tel. (41) 383-81-68, e-mail: biuro@metalbet.pl, www.metalbet.pl							



**KARTA PRODUKTU ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM UE 2015/1189
UZUPEŁNIAJĄCYM DYREKTYWĘ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/125/WE**

Identyfikator modelu		AQUA ECO PELLET 25					
Sposób podawania paliwa : automatyczne podawanie paliwa							
Kocioł kondensacyjny : nie		Kocioł kogeneracyjny na paliwo stałe : nie			Kocioł wielofunkcyjny : nie		
Paliwo	Paliwo zalecane	Inne odpowiednie paliwo	η_s [%]	Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń [mg/m ³]			
				PM	OGC	CO	NO _x
Polana, wilgotność ≤ 25%	nie	nie					
Zrębki, wilgotność 15-35%	nie	nie					
Zrębki, wilgotność > 35%	nie	nie					
Drewno prasowane w postaci peletów lub brykietów	tak	nie	81	19	7	71	116
Trociny, wilgotność ≤ 50%	nie	nie					
Inna biomasa drzewna	nie	nie					
Biomasa niedrzewna	nie	nie					
Węgiel kamienny	nie	nie					
Węgiel brunatny (w tym brykiet)	nie	nie					
Koks	nie	nie					
Antracyt	nie	nie					
Brykiet z mieszanego paliwa kopalnego	nie	nie					
Inne paliwo kopalne	nie	nie					
Brykiet z mieszanki (30-70%) biomasy i paliwa kopalnego	nie	nie					
Inna mieszanka biomasy i paliwa kopalnego	nie	nie					
Właściwości w przypadku eksploatacji przy użyciu wyłącznie paliwa zalecanego							
Parametr	Symbol	Wartość	Jednostka	Parametr	Symbol	Wartość	Jednostka
Wytworzone ciepło użytkowe				Sprawność użytkowa			
Przy znamionowej mocy cieplnej	P _n	24,2	kW	Przy znamionowej mocy cieplnej	η _n	85,86	%
Odpowiednio przy [30%/50%] znamionowej mocy cieplnej	P _p	6,9/N.A.	kW	Odpowiednio przy [30%/50%] znamionowej mocy cieplnej	η _p	84,29 N.A.	%
Dla kotłów kogeneracyjnych na paliwo stałe : sprawność elektryczna				Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne			
				Przy znamionowej mocy cieplnej	e _{lmax}	0,057	kW
				Odpowiednio przy [30%/50%] znamionowej mocy cieplnej	e _{lmin}	0,032/N.A	kW
				Urządzeń wtórnych do redukcji emisji, w stosownych przypadkach			kW
				W trybie czuwania		P _{SB}	0,003 kW
Przy znamionowej mocy cieplnej	η _{el,n}		%				
Dane kontaktowe							
P. P. „METALBET” M.Tarach, W.Tarach, E.Jagusztyn, 28-305 Sobków, Osowa 27 Tel. / Fax. (41) 387 30 22 Tel. (41) 383-81-68, e-mail: biuro@metalbet.pl , www.metalbet.pl							

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

Przedsiębiorstwo produkcyjne „METALBET”

M. Tarach, W. Tarach, E. Jagusztyn

Osowa 27, 28 – 305 Sobków

Nazwisko i adres osoby mającej miejsce zamieszkania na terytorium UE
upoważnionej do przygotowania dokumentacji technicznej:

Wojciech Tarach Osowa 27 28–305 Sobków

Deklarujemy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że produkt:

Kotły grzewcze z automatycznym zasypem paliwa typu AQUA ECO PELLET

o mocy cieplnej 10 kW; 15 kW; 20 kW; 25 kW

do których ta deklaracja się odnosi, spełniają wszystkie odpowiednie przepisy zawarte w Dyrektywach:

- **2006/42/WE** dot. maszyn, wdrożonej do prawa polskiego Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 21.10.2008 r. (**Dz. U. Nr 199, poz 1228**).
- **2014/35/UE** dot. sprzętu elektrycznego, wdrożonej do prawa polskiego Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 02 czerwca 2016 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (**Dz. U. z dnia 8.06.2016 r.; poz.806**),

W celu uzupełnienia odpowiednich wymogów bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska, zawartych w Dyrektywach uwzględniono następujące normy zharmonizowane:

- **PN – EN ISO 12100: 2012; PN – EN ISO 13857: 2020 - 03; PN – EN 60335 – 2 – 102: 2016 - 03;**
- **PN – EN 303 – 5:2021-09**

Inne normy:

- **PN – ISO 3600: 2022; PN – ISO 11684: 1998.**

Oświadczenie producenta:

Podczas projektowania kotłów grzewczych z automatycznym podawaniem paliwa uwzględniono wymagania Dyrektyw:

- **2011 /65 / UE** dot. ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wdrożonej do prawa polskiego Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 08 maja 2013 r. (**Dz. U. z dnia 10 maja 2013 r. poz. 547**), w odniesieniu do normy zharmonizowanej **PN – EN 50581: 2013 – 03E**
- **2014 / 30 / UE** dot. dokonania oceny zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania, wdrożonej do polskiego prawodawstwa Obwieszczeniem Marszałka Sejmu RP z dn. 22.07.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kompatybilności elektromagnetycznej (**Dz. U. z 2016 r., poz.1258**)

Ta deklaracja zgodności traci swą ważność, jeżeli w kotle c.o. AQUA ECO PELLET wprowadzono zmiany, został przebudowany bez naszej zgody lub jest użytkowany niezgodnie z instrukcją obsługi.

Niniejsza deklaracja oraz instrukcja obsługi musi być przekazana wraz z kotłem w przypadku odstąpienia własności innej osobie

Kotły c.o. AQUA ECO PELLET są wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną przechowywaną przez Przedsiębiorstwo Produkcyjne „METALBET” M. Tarach, W. Tarach, E. Jagusztyn Osowa 27, 28 – 305 Sobków

Imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do sporządzania deklaracji zgodności w imieniu producenta

Osowa Kwiecień 2026r.



WSPÓŁWŁAŚCICIEL

M. Tarach
Mirosław Tarach

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP	8
2. PRZEZNACZENIE KOTŁA	9
3. OPIS KOTŁA	10
4. WYPOSAŻENIE KOTŁA	12
5. PARAMETRY PALIWA	12
6. KOROZJA NISKOTEMPERATUROWA	14
7. DANE TECHNICZNE	14
8. INSTALACJA KOTŁA W KOTŁOWNI	18
8.1 Ustawienie kotła w pomieszczeniu kotłowni	20
8.2 Połączenie z instalacją elektryczną	22
8.3 Podłączenie kotła do komin	23
8.4 Podłączenie kotła do instalacji grzewczej zabezpieczeń	25
8.5 Schemat instalacji	27
9. OBSŁUGA I EKSPLOATACJA KOTŁA	31
9.1 Napełnianie wodą	31
9.2 Eksploatacja kotła	33
9.3 OBSŁUGA AUTOMATYCZNEGO PODAJNIKA PALIWA	37
9.3.1 Informacje ogólne	37
9.3.2 Opis budowy i zakres stosowania podajnika paliwa	37
9.3.3 Uwagi dotyczące paliwa	38
9.3.4 Konserwacja podajnika paliwa	38
9.3.5 Odstawienie podajnika z ruchu	39
9.4 Obsługa okresowa kotła	40
9.5 Zatrzymanie awaryjne kotła	41
9.6 Postępowanie w przypadku wystąpienia pożaru przewodu kominowego / zapalenie się sadzy w kominie/	42
9.7 Wyłączenie kotła z pracy	43
10. PRZYKŁADY AWARII ORAZ SPOSOBY ICH USUWANIA	44
11. TRANSPORT I PRZECHEWYWANIE	46
12. UWAGI DOTYCZĄCE EKSPLOATACJI KOTŁA	47
13. OCHRONA ŚRODOWISKA I LIKWIDACJA KOTŁA PO UPŁYWIE ŻYWOTNOŚCI	48
14. WARUNKI GWARANCJI	49
15. KARTA GWARANCYJNA	52
16. PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY	54
17. PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY	57
18. PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY	58

Spis rysunków:

- Rysunek 1. Podstawowe elementy kotłów AQUA ECO PELLET 10-25 kW z osprzętem
 Rysunek 2. Podstawowe wymiary kotłów AQUA ECO PELLET 10-25 kW z osprzętem
 Rysunek 3. Ustawienie kotła w pomieszczeniu kotłowni
 Rysunek 4. Schemat zabezpieczenia instalacji ogrzewania wodnego
 Rysunek 5. Wykonanie obejścia grawitacyjnego
 Rysunek 6. Schemat łącz. kotła z inst. grzewczą przy zastosowaniu mostka obejściowego
 Rysunek 7. Schemat łącz. kotła z inst. grzewczą z wykorzystaniem pompy dozującej – mieszającej.
 Rysunek 8. Schemat łącz. kotła z inst. grzewczą z wykorzystaniem sprzęgła wodnego.
 Rysunek 9. Zasada działania zaworu czterodrogowego
 Rysunek 10. Przykładowy schemat instalacji grzewczej systemu otwartego

Spis tabel

- Tabela 1. Wyposażenie kotłów AQUA ECO PELLET
 Tabela 2. Dane techniczne kotłów AQUA ECO PELLET 10-25 kW
 Tabela 3. Podstawowe wymiary kotłów AQUA ECO PELLET 10-25 kW
 Tabela 4. Stopnie palności mas i materiałów budowlanych
 Tabela 5. Sugerowane wysokości i wymiarów przewodu kominowego
 Tabela 6. Średnice nominalne i wewnętrzne rur bezpieczeństwa i wzbiorczej
 Tabela 7. Dobór temperatury na kotle w zależności od temperatury panującej na zewnątrz budynku

1. WSTĘP.

Instrukcja
ORYGINALNA



Szanowny Kliencie!

Dziękujemy za wybranie kotła c. o. z naszej oferty wyrobów. Miło nam zaliczyć Państwa do grona użytkowników naszych wyrobów.

Instrukcja obsługi ma na celu zaznajomienie użytkownika z budową, działaniem, zasadami instalowania i obsługi kotłów grzewczych naszej firmy opalanych granulatem z trocin typu pellet. Każdy użytkownik przed przystąpieniem do zainstalowania i eksploatacji kotła powinien dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Zawiera ona zalecenia dotyczące właściwego obchodzenia się z kotłem i jego prawidłową eksploatacją. Nieprzestrzeganie przez użytkownika przepisów i wskazówek zawartych w niniejszej dokumentacji zwalnia producenta kotłów od wszelkich zobowiązań i gwarancji. Przed przystąpieniem do instalowania kotła należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi i sprawdzić czy kocioł i wyposażenie jest kompletne oraz czy kocioł nie uległ uszkodzeniu w czasie transportu.

Montaż kotła musi zostać przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi normami kraju przeznaczenia, według wskazówek producenta i przez wykwalifikowany personel. Niewłaściwy montaż urządzenia może być powodem obrażeń u osób i zwierząt oraz szkód na rzeczach, za które producent nie jest odpowiedzialny.

Piktogramy na kotle




*Uwaga!
Gorąca powierzchnia!
Grozi poparzeniem!*



*Wszelkie przyłączenia
instalacji elektrycznej
mogą być wykonywane
jedynie przez elektryka
posiadającego stosowne
uprawnienia /SEP do
1kV/*



*Przed uruchomieniem
urządzenia przeczytać
instrukcję obsługi*



*Wyciągnąć wtykę z
gniazda przed rozpo-
częciem czynności
obsługowych lub napraw*



*Zabrania się stać na
wprost kotła podczas
otwierania drzwiczek.
Grozi poparzeniem!*



*Nie włączać urządzenia
do sieci w przypadku
uszkodzenia przyłącza i
gniazda.*



*Zabrania się
zdejmowania pokrywy
sterownika lub
wentylatora oraz
jakiegokolwiek ingerencji
lub przeróbek połączeń
elektrycznych*



*Nie wkładać ręki do
przestrzeni roboczej
ślimaka w czasie
pracy kotła.
Grozi trwałym
uszkodzeniem!*

2. PRZEZNACZENIE KOTŁA

Kotły grzewcze typu **AQUA ECO PELLET** o mocy cieplnej **10-25 kW** z podajnikiem ślimakowym paliwa przeznaczone są do podgrzewania wody w układzie centralnego ogrzewania do temperatury na wyjściu z kotła nie przekraczającej 80°C oraz ciśnieniu roboczym nie większym niż 1,5 bara.

Kotły typu **AQUA ECO PELLET** o mocy cieplnej **15-25 kW** przeznaczone są do pracy w instalacjach wodnych centralnego ogrzewania grawitacyjnego lub z obiegiem wymuszonym systemu otwartego, posiadających zabezpieczenia zgodne z wymaganiami normy **PN-B-02413:1991**.

Ważne!

Użytkownik przy wyborze typu i wielkości kotła powinien zasięgnąć porady instalatora.

Kotły grzewcze AQUA ECO PELLET mogą pracować tylko w układach grzewczych w których temperatura wody nie przekracza 90°C i instalacja musi być wykonana w układzie otwartym według PN-B-02413:1991 - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego. Wymagania.

Kotły typu **AQUA ECO PELLET** o mocy cieplnej **10-25 kW** stosowane są w instalacjach centralnego ogrzewania i ciepłej wody, zarówno grawitacyjnych jak i pompowych. Przeznaczone są do ogrzewania obiektów mieszkalnych wielorodzinnych oraz obiektów użyteczności publicznej.

Kotły te mogą współpracować również z instalacją ciepłej wody za pośrednictwem wymiennika ciepła.

Kotły grzewcze typu **AQUA ECO PELLET** o mocy cieplnej **10-25 kW** zamontowane zgodnie z zaleceniami niniejszej instrukcji obsługi oraz normą PN-B-02413:1991 nie podlegają odbiorowi przez Urząd Dozoru Technicznego. Rolę kontroli procesu spalania w kotłach typu **AQUA ECO PELLET** o mocy cieplnej **10-25 kW** przejmuje regulator elektroniczny, dzięki czemu nie wymagają one stałej obsługi oraz bezpośredniej obserwacji. Mimo zastosowania regulatora elektronicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, powinien być pełniony nadzór nad kotłem, w szczególności w sytuacji braku prądu - efektem zatrzymania pomp obiegowych może być brak odbioru ciepła, co w konsekwencji może doprowadzić do gwałtownego wzrostu temperatury w kotle. Z tego powodu należy wykonać obejście

grawitacyjne, najlepiej na zaworze różnicowym, który w przypadku braku prądu automatycznie odprowadzi nadmiar ciepłej wody z kotła.

Ważne!

Kotły c. o.na paliwo typu pellet wymagają nadzoru nad urządzeniem w postaci codziennej kontroli parametrów pracy. W sytuacji braku prądu wymagany jest stały nadzór nad kotłem.

3. OPIS KOTŁA

Kotły grzewcze z automatycznym zasypem paliwa **AQUA ECO PELLET** o mocy cieplnej **10-25 kW** zostały zaprojektowane i przystosowane do spalania granulatu z trocin typu pellet.

W skład kotłów wchodzi urządzenia zasilane energią elektryczną takie jak:

- układ kontrolno – sterujący
- ślimakowy podajnik paliwa stałego
- wentylator

Kotły **AQUA ECO PELLET** wykonane są w postaci prostopadłościanu o podwójnych ścianach wzmocnionych zespołkami, zamkniętego z zewnątrz płaszczem wodnym. Również górna część komory paleniskowej zamknięta jest płaszczem wodnym.

Komora paleniskowa wyposażona jest w usypowy palnik pelletowy przystosowany do spalania granulatu z trocin typu pellet. Paliwo niezbędne do procesu spalania transportowane jest z usytuowanego obok kotła zasobnika paliwa do palnika za pomocą automatycznego podajnika.

W palniku następują wszystkie procesy prowadzące do spalania podawanego paliwa z udziałem powietrza dostarczanego wentylatorem nadmuchowym znajdującym się pod obudową palnika. Tłoczone powietrze zostaje rozdzielone w komorze powietrznej. Strumień powietrza dostarczanego przez wentylator nadmuchowy napędzany silnikiem elektrycznym regulowany jest przez elektroniczny regulator. Dodatkowo kocioł wyposażony jest w grzałkę, za pomocą której następuje rozpalenie paliwa w etapie uruchomienia kotła (samoczynne rozpalenie paliwa). Automatyczny zapłon paliwa oraz system podtrzymania ognia po osiągnięciu żądanej temperatury sprawia, iż kocioł może w pełni sprawnie pracować nawet przy niewielkim zapotrzebowaniu na moc cieplną.

Nad palnikiem pelletowym umieszczone są przegrody ceramiczne w postaci występow z przedniej i tylnej ściany komory paleniskowej.

Ilość przegród ceramicznych jest uzależniona od mocy cieplnej kotła. Ciągi spalinowe mają postać poziomych przegród płomieniowych, które przechodzą bezpośrednio do czopucha. W ciągach spalinowych umieszczone są ekonomizery /zawirowywacze spalin/, mające na celu zwiększenie sprawności kotła oraz zmniejszenie poziomu emisji spalin.

Spaliny odprowadzane są do komina przez czopuch usytuowany w tylnej ścianie kotła.

Dla celów załadunkowych, czyszczenia i konserwacji okresowej kocioł został wyposażony w zamykane i uszczelnione drzwi paleniskowo - popielnikowe.

Dodatkowo w przedniej części kotła znajdują się drzwi wyczystne, zaś w górnej ścianie kotła umieszczona jest wyczystka do usuwania produktów spalania z ciągów spalinowych.

Zbiornik paliwa jest wyposażony w luk zasypowy z uchylną kłapą.

W celu zmniejszenia strat ciepła zewnętrzna powierzchnia kotła jest izolowana od otoczenia za pomocą poszycia zewnętrznego z blach stalowych, pod którymi umieszczono izolację termiczną z bezazbestowej wełny mineralnej.

Regulator elektroniczny dokonuje ciągłych pomiarów temperatury wody w kotle i odpowiednio dostosowuje pracę podajnika paliwa i wentylatora. Jednocześnie regulator elektroniczny steruje pracą pompy obiegowej c.o. (jeśli instalacja grzewcza jest wyposażona w pompę c.o.)

Regulator wyposażony jest w czujnik kontroli temperatury oraz ogranicznik temperatury bezpieczeństwa, który powoduje odcięcie zasilania elektrycznego do wentylatora i motoreduktora podajnika w przypadku wzrostu temperatury wody w kotle powyżej 95°. Ponadto kocioł wyposażony jest w termometr z kapilarą służący do zastępczego odczytu temperatury wody wylotowej z kotła.

Szczegółowy opis budowy, pracy i eksploatacji regulatora elektronicznego oraz wentylatora znajduje się w dołączonych do niniejszej dokumentacji instrukcjach obsługi. Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń instrukcji obsługi regulatora elektronicznego i wentylatora.

W celu zapewnienia prawidłowej pracy kotła, minimalny odbiór ciepła powinien wynosić 30% mocy znamionowej.

Ważne!

Kotły typu AQUA ECO PELLET nie posiadają rusztu zastępczego. Wszelkie próby przeróbki kotła w celu spalania paliwa poza paleniskiem automatycznym są niedopuszczalne i powodują utratę gwarancji na urządzenie!.

4. WYPOSAŻENIE KOTŁA.

Kotły centralnego ogrzewania typu **AQUA ECO PELLET** o mocy cieplnej **10÷25 kW** opuszczają zakład w stanie zmontowanym wraz z drzwiczkami, izolacją termiczną wykonaną z wełny mineralnej, pokrytą płaszczem ochronnym z blachy pokrytej powłoką lakierniczą. Wyposażone są w przyrządy do kontroli i regulacji procesu spalania, zapewniające bezpieczną i ekonomiczną pracę oraz w narzędzia do obsługi i czyszczenia.

Tab. 1 Wyposażenie kotłów AQUA ECO PELLET

Standardowe wyposażenie kotła	j.m.	Ilość
Instrukcja obsługi kotła	szt.	1
Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna regulatora elektronicznego	szt.	1
Termometr analogowy	szt.	1
Narzędzia do obsługi kotła	kpl.	1
Zasobnik na paliwo	szt.	1
Regulator elektroniczny	szt.	1
Wentylator nadmuchowy	szt.	1
Podajnik paliwa	szt.	1
Palnik pelletowy	szt.	1
Karta gwarancyjna wentylatora	szt.	1
Karta gwarancyjna podajnika i palnika	szt.	1

Korzystanie z innych części niż zalecane przez P.P. "METALBET" powoduje utratę gwarancji.

5. PARAMETRY PALIWA.

Paliwem podstawowym stosowanym do kotłów typu **AQUA ECO PELLET** stanowi granulát z trocin pellet wykonany zgodnie z PN-EN 303-5:2012 klasa C1 o następujących parametrach;

- granulacja Ø 6 – 8 mm;

- długość granulatu 3,15;
- wartość opałowa > 17,0 MJ/kg;
- zawartość siarki max 0,03 %;
- wilgotność max 12 %;
- zapopielenie max. 0,5 %;
- gęstość nasypowa 600 kg/m³

Przy wyborze paliwa należy zwrócić szczególną uwagę na paliwo pochodzące z niepewnych źródeł, na ewentualną zawartość w paliwie zanieczyszczeń mechanicznych w postaci kamieni lub innych wtrąceń niepalnych pogarszających jakość spalania oraz awaryjność podajnika.

Właściwy dobór typu i gatunku paliwa zapewnia:

- Bezawaryjną pracę kotła
- Oszczędność paliwa w porównaniu z gorszymi gatunkami
- Ograniczenie emisji szkodliwych związków chemicznych

Niedopuszczalne jest stosowanie materiałów z tworzyw sztucznych, do rozpalania i palenia na ruszcie paleniska nadmuchowego!

Zasobnik opału powinien być zasypywany paliwem wolnym od wody, nie zawierającym nadmiernych ilości drobnych frakcji lub ciał obcych. Zasobnik opału powinien być zawsze szczelnie zamknięty.

Nie należy dopuszczać do zupełnego opróżnienia zbiornika paliwa. Minimalny poziom zapełnienia zasobnika opału wynosi 25% jego objętości. Należy okresowo kontrolować stan uszczelki pokrywy zasobnika paliwa. Po zamknięciu zasobnika, uszczelka powinna ściśle przylegać do powierzchni.

Niedopuszczalne są prześwity oraz szczeliny między pokrywą a zasobnikiem paliwa.

Ważne!

Kotły typu AQUA ECO PELLET nie są kotłami do spalania odpadków i nie mogą być w nim spalane zabronione paliwa.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub nieprawidłowe spalanie powstałe wskutek użytkowania niewłaściwego paliwa.

6. KOROZJA NISKOTEMPERATUROWA.

Podczas eksploatacji przy temperaturze wody zasilającej instalację centralnego ogrzewania poniżej 60°C para wodna zawarta w spalinach wykrapla się na ściankach kotła. W początkowym okresie użytkowania może dojść do wycieku w/w kondensatu z kotła na posadzkę kotłowni. Dłuższe użytkowanie w niższych temperaturach może spowodować korozję, a co za tym idzie skrócenie żywotności kotła. Dlatego nie zaleca się eksploatacji kotła przy temperaturze wody zasilającej instalację centralnego ogrzewania poniżej 60°C.

Dla uzyskania prawidłowej, bezawaryjnej i efektywnej pracy kotła zaleca się eksploatację kotła na poziomie 80% jego mocy nominalnej oraz temperaturą na kotle minimum 65°C. Zaleca się również montaż zaworu mieszającego.

Ważne!

Eksploatacja kotła przy temperaturze wody zasilającej instalację c.o. poniżej 60°C powoduje intensyfikację wytrącenia substancji smolistych ze spalonego paliwa, a co za tym idzie zarastanie wymiennika kotła i przewodu kominowego złoгами smoły, co stwarza niebezpieczeństwo zapłonu sadzy w kominie.

Zastosowanie zaworu mieszającego zmniejsza zużycie paliwa, ułatwia eksploatację oraz zdecydowanie wydłuża żywotność kotła.

7. DANE TECHNICZNE


Tab. 2 Dane techniczne kotłów AQUA ECO PELLET 10 ÷ 25 kW

Wyszczególnienie	j. m.	Kocioł AQUA ECO PELLET			
		10kW	15kW	20kW	25kW
Moc minimalna	kW	3	4,5	6,0	7,5
Moc nominalna	kW	10	15	20	25
Zakres mocy	kW	3-10	4,5-15	6,0-20	7,5-25
Klasa kotła Wg PN-EN 303-5		Klasa 5			
Emisja CO produktach spalania wg PNEN-12809		<1%			
Powierzchnia grzewcza	m ²	1,5	1,5	2,5	2,5
Powierzchnia ogrz. pomieszczeń*	m ²	do 100	do 150	do 200	do 250
Zużycie paliwa**	kg/h	~	~ 3,3	~ 4,4	~ 5

Optymalna sprawność cieplna	%	78,2–91,0	88,2 – 93,0			
Max. dopuszczalne ciśnienie robocze:	bar	1,5				
Paliwo podstawowe	-	PELLET ≥ 18 MJ/kg				
Pojemność zbiornika	kg	~ 115				
Wymagany ciąg spalin	Pa	20	20	24	24	
Temperatura spalin dla mocy nominalnej	°C	120				
Temperatura wody na zasilaniu min/max	°C	65/85				
Temperatura wody na powrocie min.	°C	55				
Zakres regulacji temperatury	°C	45-85				
Masa kotła	kg	---	480	510	520	
Pojemność wodna kotła	l	70	74	82	92	
Przekrój komina	cm x cm	18 x 18	18 x 18	18 x 18	18 x 18	
Średnica komina	Ø mm	210	210	210	210	
Minimalna wysokość komina	m	7,5	7,5	8	8	
Zasilanie	V/Hz	~ 230 / 50				
Max. pobór mocy(praca/rozruch)	W	70 / 245	70 / 245	70 / 245	70 / 245	
Szerokość	mm	1250	1320	1320	1370	
Głębokość	mm	790	790	790	780	
Wysokość	mm	1410	1410	1410	1410	
Średnica króćca zasilania i powrotu Dn	cal	1,5"	1,5"	1,5"	1,5"	
Średnica króćca spustowego		1,5"	1,5"	1,5"	1,5"	
Wymiar czopucha Dz	Ø mm	180	180	180	180	
Maksymalna dopuszczalna temperatura otoczenia	°C	50	50	50	50	


* Maksymalna powierzchnia ogrzewana została oszacowana dla jednostkowego zapotrzebowania na ciepło $q = 100 \text{ W/m}^2$.

** Zużycie paliwa dla pelletu o wartości opałowej 18 kJ/kg .

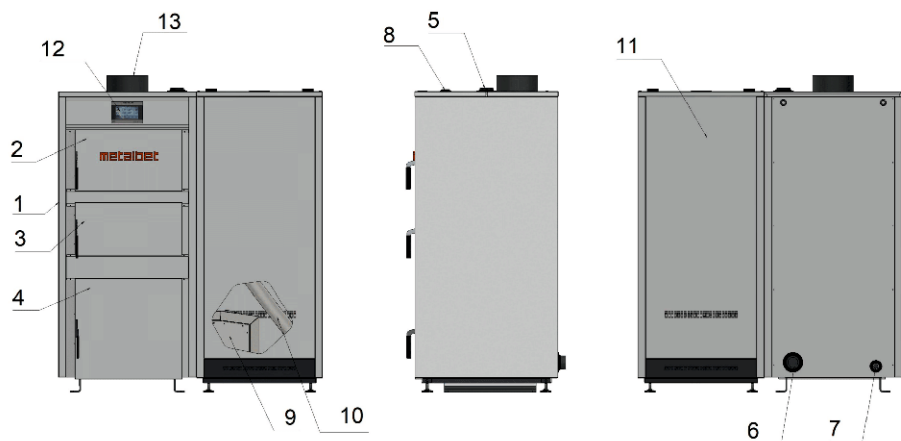

Rys.1 Podstawowe elementy kotłów AQUA ECO PELLET 10-25kW z osprzętem;

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1 – korpus stalowy z izolacją termiczną | 8 – króciec zaworu bezpieczeństwa; |
| 2 – drzwiczki wyczystce górne; | 9 – palnik pelletowy; |
| 3 – drzwiczki paleniskowe; | 10 – podajnik paliwa; |
| 4 – drzwiczki popielnikowe; | 11 – zasobnik paliwa; |
| 5 – króciec zasilający; | 12 – regulator elektroniczny; |
| 6 – króciec powrotny; | 13 – czopuch; |
| 7 – króciec spustowy; | |

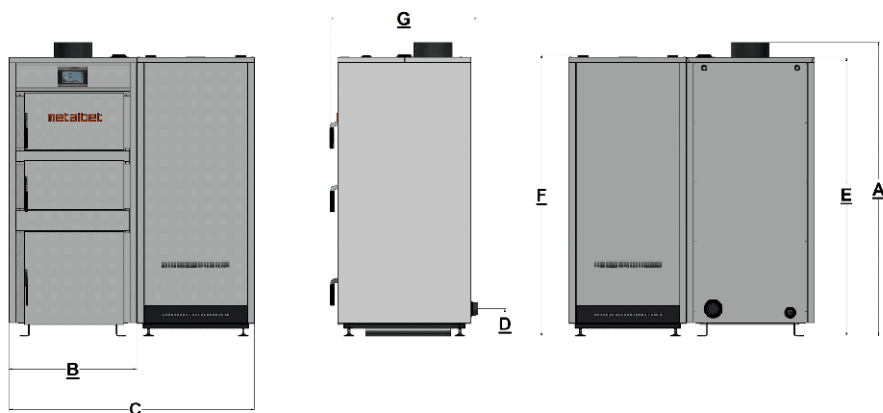

Rys. 2 Podstawowe wymiary kotłów AQUA ECO PELLET 10-25 kW
z osprzętem(patrz tab. nr 3)

Tab. 3 Podstawowe wymiary kotłów AQUA ECO PELLET 10-25 kW

Wymiar / typ kotła	10 kW	15 kW	20 kW	25 kW
A		1390	1390	1390
B		555	555	605
C		1112	1112	1162
D		130	130	130
E		1320	1320	1320
F		1320	1332	1332
G		700	700	700

UWAGA!



Producent zastrzega sobie prawo zmian konstrukcyjnych oraz dokumentacji kotła związanych z jego stałą modernizacją i udoskonalaniem.

Ważne!

Instalacja centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej powinna być wykonana według projektu i zgodnie z normami!

8. INSTALACJA KOTŁA W KOTŁOWNI

Kocioł spalający biomasę sprasowaną (pellet) musi być zainstalowany zgodnie z obowiązującymi przepisami przez uprawnioną do tego firmę instalacyjną. W celu objęcia kotła obsługą gwarancyjną konieczne jest wykonanie pierwszego rozruchu kotła przez przeszkolony serwis producenta. Firma wykonująca pierwszy rozruch odpowiada za odbiór prawidłowo wykonanej instalacji kotła i poinformowanie użytkownika kotła o ewentualnych nieprawidłowościach w instalacji. Firma wykonująca pierwszy rozruch ma prawo odmówić wykonania pierwszego rozruchu kotła do czasu wprowadzenia poprawek w instalacji, szczególnie jeżeli instalacja z kotłem stwarza realne zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników kotła. Jakakolwiek manipulacja w części elektrycznej kotła lub podłączenie dalszych urządzeń sterowniczych grozi utratą gwarancji.

Instalacja grzewcza - zgodnie z PN-91/B-02413 „Zabezpieczenia instalacji ogrzewań wodnych systemów otwartych. Wymagania” lub z PN-99/B-02414 „Zabezpieczenia instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”. Przy instalacji kotła i przy jego eksploatacji ważne jest zachowanie bezpiecznej odległości od substancji łatwopalnych. Kocioł jest dopuszczony do eksploatacji w układach ogrzewania systemu otwartego.

W przypadku kotłów montowanych w układach zamkniętych podlegają one rejestracji w Urzędzie Dozoru Technicznego zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministra z dnia 16 lipca 2002 r. W sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120, poz. 1021). Kotły do mocy 70 kWobjęte są uproszczoną formą dozoru.

Sieci elektrycznej- kocioł jest przystosowany do zasilania prądem elektrycznym o parametrach 230V/50Hz. Kocioł wymaga stałej dostawy zasilania. W przypadku przerw w dostawie zasilania należy stosować podtrzymanie w postaci UPS;

Komin - przyłączenie kotła do komina może być przeprowadzone tylko po pozytywnym odbiorze przewodu dymowego przez zakład kominiarski. Przewód

dymowy powinien być wykonany zgodnie z wszystkimi punktami normy – PN-89/B-10425. „Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły” lub wytycznych producenta systemu kominowego w przypadku kominów systemowych. Komin powinien składać się z kilku warstw, jeżeli składa się tylko z jednej warstwy, zaleca się zastosowanie specjalnej wkładki z rur stalowych żaroodpornych, atestowanych do odprowadzania spalin z kotłów na paliwa stałe lub rur ceramicznych.

Wentylacja nawiewno-wywiewna – zgodnie z normą PN-87/B-02411:1987 Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwo stałe. Wymagania.

Wentylacja nawiewna kotłowni na paliwa stałe o zainstalowanej mocy cieplnej do 25 kW – powinna być wykonana jako otwór niezamykalny o powierzchni co najmniej 200 cm²

Wentylacja wywiewna kotłowni na paliwa stałe o zainstalowanej mocy cieplnej do 25 kW – pomieszczenie kotła powinno mieć kanał wywiewny o przekroju nie mniejszym niż 14x14cm².

Wentylacja w kotłowni o mocy **powyżej 25kW do 2000 kW** – powinna mieć **kanal nawiewny** o przekroju nie mniejszym niż 50% powierzchni przekroju komina, nie mniej jednak niż 20x20cm. Otwór wylotowy z kanału nawiewnego powinien znajdować się nie wyżej niż 1,0 m od poziomu podłogi kotłowni.

Wentylacja wywiewna w kotłowni **od 25 kW do 2000 kW** – powinna mieć kanał wywiewny o przekroju nie mniejszym niż 25% powierzchni przekroju komina z otworem wlotowym pod sufitem kotłowni, wyprowadzonym ponad dach i umieszczonym, jeżeli to jest możliwe, obok komina. Przekrój poprzeczny tego kanału nie powinien być mniejszy niż 14x14cm².

Otwory wentylacji nawiewnej i wywiewnej powinny być zabezpieczone siatką stalową.

UWAGA !



Należy zapewnić dopływ wystarczającej ilości świeżego powietrza do kotłowni. Brak wystarczającego dopływu świeżego powietrza zagraża tzw. niepełnym spalaniem i powstawaniem tlenku węgla.

Pomieszczenie – zgodnie z przepisami pomieszczenie, w którym zamontowano kocioł nie może być przeznaczone na pobyt czasowy, ani stały dla ludzi. Musi to być oddzielne pomieszczenie techniczne o wysokości nie mniejszej niż 2,2 m w nowych budynkach.

W przypadku budynków istniejących dopuszczalna wysokość to minimum 1,9 m. Kotłownia powinna być zlokalizowana możliwie centralnie w stosunku do ogrzewanych pomieszczeń, a kocioł jak najbliżej komina. Drzwi wejściowe do kotłowni powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia i muszą być wykonane z materiałów niepalnych.

Paliwo powinno być składowane w wydzielonym pomieszczeniu technicznym w pobliżu kotła lub w pomieszczeniu, gdzie znajduje się kocioł, jednak nie bliżej niż 400 mm od kotła.

Podłoga w pomieszczeniu, w którym znajduje się kocioł powinna być wykonana z materiałów niepalnych. W przypadku podłogi z materiałów palnych, powinna być ona obita blachą stalową grubości co najmniej 0,7 mm, na odległość minimum 0,5 m od krawędzi kotła.

UWAGA !



Zabrania się stosowania w pomieszczeniu kotłowni mechanicznej wentylacji wyciągowej. Kotłownia powinna mieć zapewnione oświetlenie dzienne oraz sztuczne.

8.1 USTAWIENIE KOTŁA W POMIESZCZENIU KOTŁOWNI.

Kotły typu **AQUA ECO PELLET** nie wymagają specjalnych fundamentów, należy jednak pamiętać o dokładnym wypoziomowaniu kotła. Zaleca się ustawienie kotła na betonowym podeście o wysokości 20 mm. W przypadku umieszczenia kotła w piwnicy zaleca się postawić go na podmurówce o wysokości minimum 50 mm. Dopuszcza się bezpośrednie ustawienie kotła na niepalnej posadzce, w przypadku gdy nie ma zagrożenia napływu wód gruntowych. Przy ustawianiu kotła należy brać pod uwagę wytrzymałość podłoża, jak również warunki ochrony ppoż.:

- podczas instalacji i eksploatacji kotła należy utrzymywać bezpieczną odległość 200 mm od materiałów łatwopalnych,
- dla materiałów łatwopalnych o stopniu łatwopalności C₃, które szybko i łatwo się palą nawet po usunięciu źródła zapalenia, odległość ta wzrasta dwukrotnie, tzn. do 400 mm.
- jeżeli stopień palności nie jest znany, bezpieczną odległość również należy podwoić.

Tab. 4 Stopnie palności mas i materiałów budowlanych.


Stopień palności mas budowlanych i produktów	Masy budowlane i produkty
A – niepalące się	piaskowiec, beton, cegły, tynk przeciwpożarowy, zaprawa murarska, płytki ceramiczne, granit
B – trudno palące się	deski drewniano -cementowe, włókno szklane, izolacja mineralna
C ₁ – trudno palące się	bukowe drzewo, dębowe drzewo, sklejk
C ₂ – średnio palące się	sosnowe, modrzewiowe i świerkowe drzewo, korek, deski z drzewa tartego, gumowe pokrycia podłóg
C ₃ – łatwo palące się	sklejka asfaltowa, masy celulooidowe, poliuretan, polistyren, polietylen, plastik, PCV

Absolutnie niedopuszczalne jest narażanie kotłów na przebywanie w mokrych lub wilgotnych pomieszczeniach, co przyspiesza zjawisko korozji, doprowadzając w bardzo krótkim czasie do zupełnego zniszczenia kotła.

Przykładowe ustawienie kotła pokazano na poniższym rysunku 3.

Powinno ono uwzględniać możliwość swobodnego dokonywania czyszczenia oraz bezpośredniego dostępu z każdej strony.

Odległość przodu kotła od przeciwległej ściany nie powinna być mniejsza niż 2 m, a boków kotła od ścian nie mniejsza niż 0,5 m.

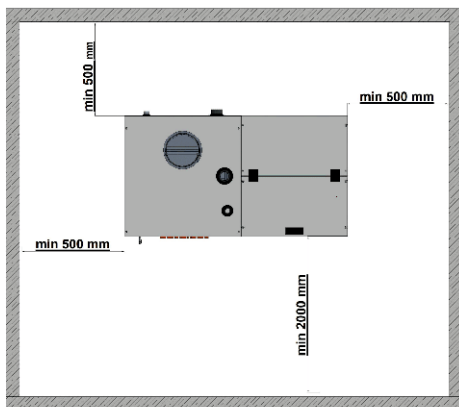

Rys. 3 Ustawienie kotła w pomieszczeniu kotłowni

8.2 POŁĄCZENIE Z INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ

Instalacja elektryczna i sterownicza kotła przeznaczona jest do zasilania napięciem sieciowym 230V/50Hz. Pomieszczenie kotłowni, w której zainstalowany jest kocioł powinno być wyposażone w instalację elektryczną 230V/50Hz wykonaną w układzie TN – C lub TN – S (z przewodem ochronnym lub ochronno – neutralnym) zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Instalacja elektryczna (bez względu na rodzaj wykonanej instalacji) powinna być zakończona gniazdem wtykowym wyposażonym w styk ochrony.

Podłączenie kotła do sieci elektrycznej:

- kocioł powinien być umieszczony tak, aby wtyczka (230V/50Hz) była zawsze dostępna;
- kocioł powinien być podłączony do sieci elektrycznej wykluczającej ewentualne spadki napięcia;
- zalecane jest, aby kocioł lub przynajmniej kotłownia były zasilane przez oddzielny bezpiecznik elektryczny w tablicy rozdzielczej budynku;
- podłączenie kotła do instalacji elektrycznej oraz połączenia elektryczne instalacji grzewczej i kotła może wykonać instalator posiadający ogólne

uprawnienia instalacyjno - elektryczne. Koszty wykonania usługi podłączeń elektrycznych pokrywa użytkownik;

Gniazdo wtykowe powinno być zlokalizowane w bezpiecznej odległości od źródeł emisji ciepła. Wskazane jest, aby do zasilania kotła poprowadzony był odrębny obwód instalacji elektrycznej. Stosowanie gniazda bez podłączonego zacisku ochronnego grozi porażeniem prądem elektrycznym.

Ważne!

Należy wykonać uziemienie ochronne kotła w miejscu oznaczonym piktogramem informującym. Połączenie może wykonać wyłącznie uprawniony elektryk.

Wszelkie przyłączenia instalacji elektrycznej mogą być wykonywane jedynie przez elektryka posiadającego stosowne uprawnienia /SEP do 1kV/.

Zabrania się użytkownikowi zdejmowania pokryw regulatora elektronicznego lub wentylatora oraz jakiegokolwiek ingerencji lub przeróbek połączeń elektrycznych.

8.3 PODŁĄCZENIE KOTŁA DO KOMINA.

Sposób wykonania przewodu kominowego oraz podłączenia do niego powinien być zgodny z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 roku dotyczącego warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie / Dz. U. 56/2009 poz. 461 /.

Kocioł należy połączyć z kominem za pomocą profilu o odpowiednim przekroju i kształcie, wykonanego z blachy stalowej, uszczelnionego na wylocie spalin z kotła i wylocie z komina, którego długość nie powinna przekraczać 400 - 500 mm. Grubość blachy, z której wykonano podłączenie kotła nie powinna być mniejsza niż 3 mm. Połączenie powinno mieć spadek w kierunku kotła.

Wysokość i przekrój komina oraz dokładność jego wykonania powinny zapewniać utrzymanie wymaganej wielkości ciągu kominowego. Przydatność komina do eksploatacji powinna być potwierdzona przez uprawnionego kominarza.

Tab. 5 Sugerowane wysokości i przekroje przewodu kominowego.

Moc kotła [kW]	25
Minimalna wysokość komina [m]	8
Wymiar [cm x cm]	18 x 18
komina [Ø mm]	210

Ważne!

Zbyt słaby ciąg kominowy powoduje osiadanie pary wodnej na ściankach wymiennika, co prowadzi do szybkiego zniszczenia kotła. Może także powodować dymienie z górnych drzwiczek oraz otworów wyczystnych kotła.

Poniższy wzór ułatwia orientacyjny dobór wymaganego przekroju komina:

$$F = \frac{0,03 \times Q \times 0,86}{\sqrt{h}}$$

gdzie:

F - przekrój komina [m²]

Q – moc cieplna podłączonego kotła do jednego przewodu kominowego [W]

H – wysokość komina mierzona od poziomu rusztu do wylotu [m]

Istotne jest aby komin zaczynał się od poziomu podłogi kotłowni, bowiem spaliny wydostające się z kotła powinny mieć możliwość odbicia. Ważne jest również, aby w dolnej części komina znajdowała się wyczystka komina ze szczelnym zamknięciem.

Komin powinien być wyprowadzony minimum 150 cm ponad powierzchnię dachu. Ściany kanału kominowego powinny być gładkie, szczelne, bez przewężeń i załamów oraz wolne od innych połączeń. Nowy komin należy osuszyć oraz wygrzać przed rozpaleniem kotła. W przypadku wątpliwości, stan techniczny ocenia kominarz. Komin z rur stalowych powinny być wyższe o 15-20% od kominów murowanych.

W celu podłączenia kotła do komina należy stosować przedłużacze wylotu spalin zalecane przez producenta. Zastosowanie innych niż oryginalne części grozi utratą gwarancji na urządzenie.

Ze względu na wysoką sprawność, kotłów AQUA ECO PELLET o mocy cieplnej 15 ÷ 25 kW zaleca się stosować wkład kominowy ze stali nierdzewnej żaroodpornej.

8.4 PODŁĄCZENIE KOTŁA DO INSTALACJI GRZEWczej I ZABEZPIECZEŃ.

Wykonana instalacja centralnego ogrzewania musi spełniać wymagania norm i przepisów prawnych obecnie obowiązujących, szczegółowych przepisów kraju przeznaczenia, dotyczących zabezpieczenia urządzeń ogrzewań wodnych systemu otwartego.

WAŻNE !

Wykonana instalacja centralnego ogrzewania musi spełniać wymagania Polskich Norm PN-91/B-02413 i BN-71/886427 dotyczących zabezpieczenia urządzeń ogrzewań wodnych systemu otwartego oraz naczyń zbiorczych. W przypadku montażu kotła w innym kraju niż Polska należy zastosować odpowiednie przepisy i normy kraju przeznaczenia.

Zabezpieczenie instalacji ogrzewania wodnego systemu otwartego powinno składać się z urządzeń zabezpieczających podstawowych i uzupełniających oraz z osprzętu.

Podstawowe urządzenia zabezpieczające należy stosować we wszystkich instalacjach systemu otwartego.

Do podstawowych urządzeń zabezpieczających należą:

- naczynie zbiorcze,
- rury zabezpieczające – rura bezpieczeństwa RB i rura zbiorcza RW ,
- rura przelewowa RP,
- rura odpowietrzająca RO.

Uzupełniające urządzenia zabezpieczające należy stosować w zależności od rodzaju źródła ciepła, jego mocy oraz usytuowania podstawowych urządzeń zabezpieczających.

Najważniejsze wymagania dotyczące urządzeń zabezpieczających

- 1) naczynie wzbiorcze systemu otwartego o pojemności min. 4-7% całej objętości instalacji grzewczej;
- 2) rura bezpieczeństwa - **RB** o średnicy uzależnionej od mocy cieplnej kotła;
- 3) naczynie musi być połączone z rurami: wzbiorczą- **RW**, sygnalizacyjną- **RS**, przelewową - **RP** i odpowietrzającą - **RO**;
- 4) rura wzbiorcza, sygnalizacyjna, przelewowa i odpowietrzająca a także cyrkulacyjna pozwalająca na utrzymanie odpowiedniej temperatury w naczyniu.
- 5) naczynie wzbiorcze powinno być umieszczone nad źródłem ciepła przy pionowym prowadzeniu rur bezpieczeństwa, na takiej wysokości, aby podczas pracy instalacji w żadnym punkcie jej obiegów wodnych nie nastąpiła przerwa w przepływie wody oraz tak, aby istniała możliwość odpowietrzenia instalacji. Maksymalna wysokość zamontowania naczynia wzbiorczego nie powinna przekraczać 15 m.


Wartości wewnętrznych średnic rur zabezpieczających kotły przyjęte wg PN-91/B-02413 podano w tabeli poniżej.

Tabela 6. Średnice nominalne i wewnętrzne rur: bezpieczeństwa i wzbiorczej.

Moc cieplna kotła lub wymiennika [kW]		Rura bezpieczeństwa [mm]		Rura wzbiorcza [mm]	
powyżej	do	średnica nominalna	średnica wewnętrzna	średnica nominalna	średnica wewnętrzna
-	40	25	27,2	25	27,2
40	85	32	35,9		
5	140	40	41,8		
140	280	50	53	32	35,9
280	325	65	68,8	32	35,9
325	510			40	41,8
Dla rury wzbiorczej– moc cieplna źródła					

Naczynie wzbiorcze, rury bezpieczeństwa, rura wzbiorcza, sygnalizacyjna i przelewowa muszą być umieszczone w przestrzeni, w której temperatura jest wyższa niż 0°C.

Przykładowe schematy zabezpieczeń instalacji ogrzewania wodnego wyposażonej w jeden kocioł lub wymiennik ciepła pokazano na rysunkach poniżej.

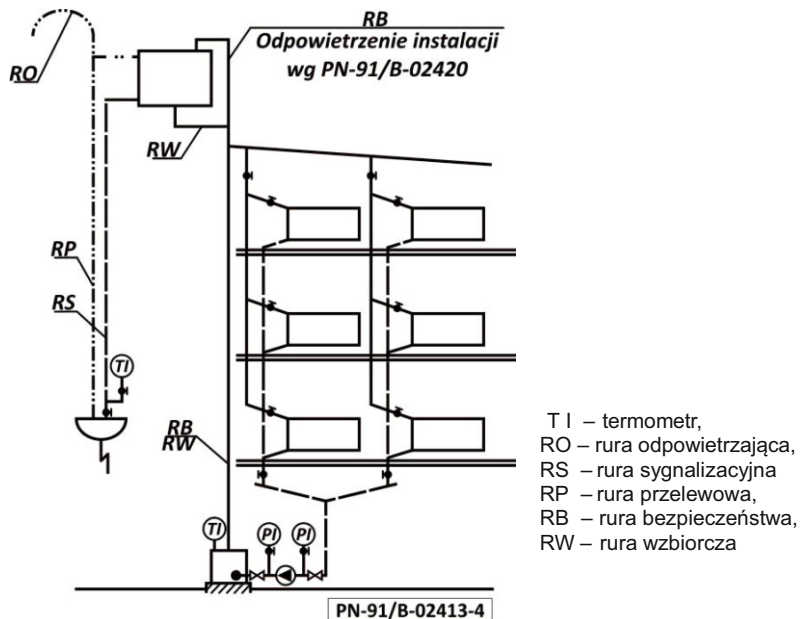

Rys4 Schemat zabezpieczenia instalacji ogrzewania wodnego, wyposażonej w jeden kocioł lub wymiennik ciepła, rozdział górny, pompa zamontowana na powrocie.


Schemat zabezpieczenia ma również zastosowanie do następujących instalacji ogrzewania wodnego:

- rozdział górny, pompa na zasileniu;
- rozdział górny, pompa na powrocie;
- rozdział dolny, pompa na zasileniu;
- rozdział górny i dolny, z obiegiem grawitacyjnym;

8.5 SCHEMAT INSTALACJI.

W celu prawidłowego połączenia kotła z instalacją grzewczą należy wykonać następujące czynności:

- 1) przy pomocy złączek gwintowanych połączyć rurę zasilania oraz rurę powrotu z instalacją grzewczą w miejscu do tego przeznaczonym,
- 2) podłączyć układ bezpieczeństwa w zależności od przyjętego systemu zabezpieczenia (system otwarty lub zamknięty),
- 3) napełnić instalację c. o. wodą, aż do momentu uzyskania ciągłego przelewu z rury sygnalizacyjnej,
- 4) sprawdzić stan izolacji cieplnej układu bezpieczeństwa,
- 5) w przypadku zastosowania pompy obiegowej centralnego ogrzewania (zalecenie producenta poprawiające sprawność całego układu grzewczego), wykonać przyłączenie pompy i tzw. "obejście grawitacyjne", umożliwiające korzystanie z instalacji grzewczej w momencie ewentualnej awarii pompy.

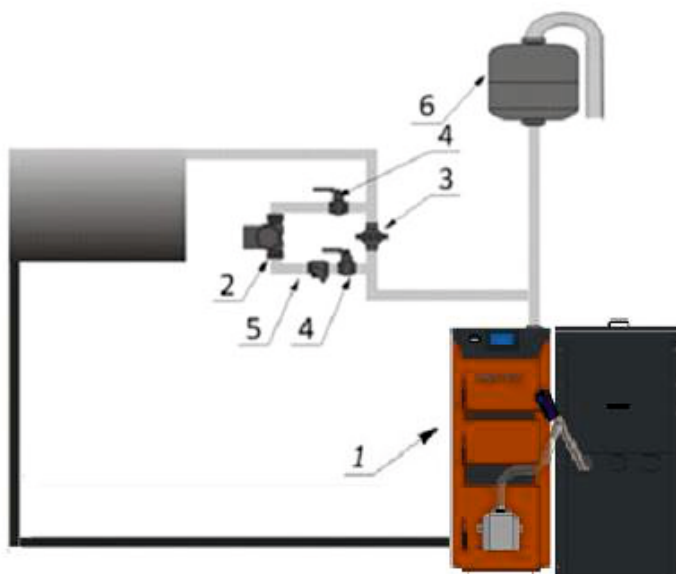

Rys. 5 Wykonanie obejścia grawitacyjnego

- | | |
|----------------------|--------------------------------|
| 1 – kotłownia; | 4 – zawory odcinające; |
| 2 – pompa obiegowa; | 5 – filtr; |
| 3 – zawór różnicowy; | 6 – otwarte naczynie wzbiorcze |

- 6) w celu zwiększenia trwałości kotła zaleca się zastosowanie układów mieszających dla uzyskania minimalnej temperatury na kotle 80°C, a w układzie wody powrotnej nie mniej niż 55°C.
- 7) do instalacji grzewczej kocioł powinien być podłączony za pomocą złączy gwintowanych lub kołnierзовych.

Ważne!



Montaż kotła należy powierzyć osobie lub firmie o właściwych kwalifikacjach i uprawnieniach.


W interesie użytkownika leży dopilnowanie, by montaż kotła dokonano zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także by firma montująca udzieliła gwarancji na prawidłowość i dobrą jakość wykonanych robót, co powinno zostać potwierdzone pieczęcią i podpisem na karcie gwarancyjnej kotła.

Aby kocioł pracował długo i bezawaryjnie należy zachować poniższe warunki:


temperatura na kotle nie powinna być niższa niż 65°C, zaś temperatura wody na powrocie nie niższa niż 55°C.

Związane jest to z faktem wykrapłania pary wodnej na zimnych ścianach kotła (tzw. pocenie się kotła), które to zjawisko powoduje zmniejszenie żywotności. Można zapobiegać temu zjawisku ustawiając wyższą temperaturę wody w kotle oraz regulując temperaturę w poszczególnych pomieszczeniach zaworami termostatycznymi lub stosując układy mieszające, np. w postaci mostka obejściowego (rys. 6), pompy dozująco – mieszającej (rys. 7), sprzęgła wodnego szczególnie w dużych obiegach c. o. z dużą ilością wody (rys. 8) lub zawory czterodrożne (rys. 9).


Dobór urządzeń dla danego układu grzewczego powinien przeprowadzić uprawniony projektant.

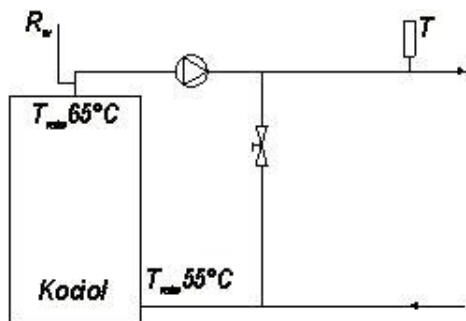


Rys. 6 Schemat połączenia kotła z instalacją grzewczą przy zastosowaniu mostka obejściowego

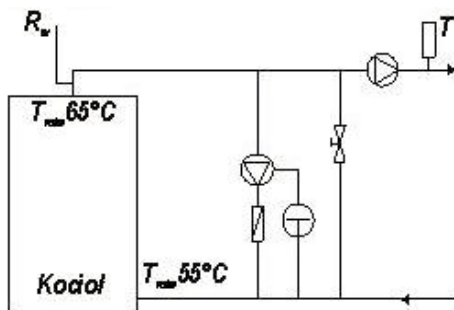

Rys. 7 Schemat połączenia kotła z instalacją grzewczą z wykorzystaniem pompy dozująco - mieszającej

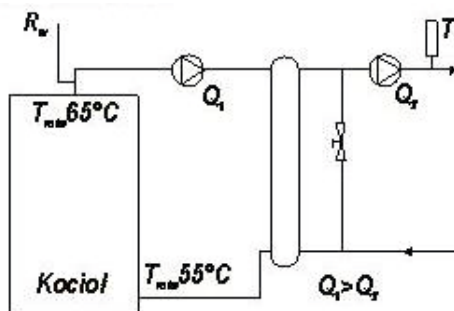

Rys. 8 Schemat połączenia kotła z instalacją grzewczą z wykorzystaniem sprężła wodnego.

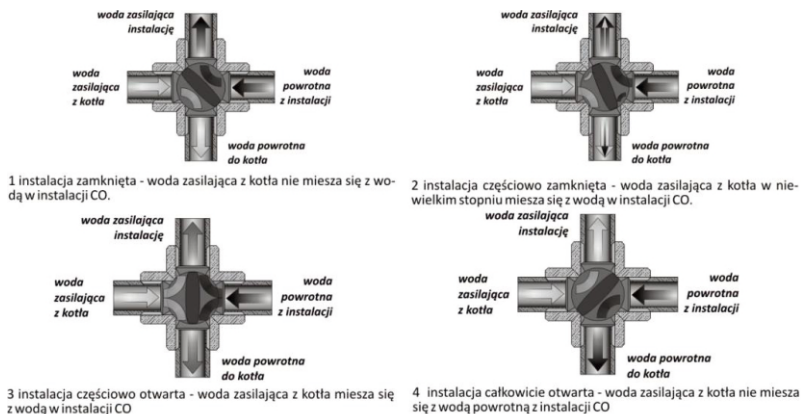

Rys. 9 Zasada działania zaworu czterodrogowego

9. OBSŁUGA I EKSPLOATACJA.

9.1 NAPEŁNIANIE WODĄ.


Przed przystąpieniem do rozpalenia ognia w kotle, należy napełnić instalację wodą. Napełnienie kotła i całej instalacji powinno odbywać się przez króciec spustowy kotła. Czynność tę należy prowadzić powoli, aby zapewnić usunięcie powietrza z instalacji. Woda do zasilania kotłów powinna być wolna od zanieczyszczeń mechanicznych i organicznych oraz spełniać wymagania z normą PN – 85/C – 04607. W przypadku występowania stałych ubytków wody w instalacji możliwe jest dopuszczanie wody o twardości 4°n. W nowych instalacjach pierwsza woda jest wodą tzw. surową, a twardość wody uzupełniającej powinna być na poziomie poniżej 4°n. Sprawdzić, czy w naczyniu wzbiórczym umieszczonym w najwyższym punkcie instalacji znajduje się woda. Sprawdzenia należy dokonać przez okres kilku sekund aby mieć pewność, że woda spływa z naczynia. Ewentualne uzupełnienie wody w instalacji powinno odbywać się w czasie przerw pracy kotła. Gdy zachodzi potrzeba, spuszcza się wodę po jej uprzednim ostudzeniu przez króciec spustowy kotła, do zlewu lub kratki ściekowej.

Uzupełnianie wody w instalacji jest wyłącznie konsekwencją strat przez wyparowanie. Inne ubytki np.: nieszczelność instalacji są niedopuszczalne,

grożą wytwarzaniem kamienia kotłowego, co w efekcie prowadzi do trwałego uszkodzenia kotła.

Ważne!

Niedopuszczalne i zabronione jest uzupełnianie wody w instalacji w czasie pracy kotła, zwłaszcza gdy kocioł jest silnie rozgrzany, ponieważ w ten sposób można spowodować jego uszkodzenie lub pęknięcie.

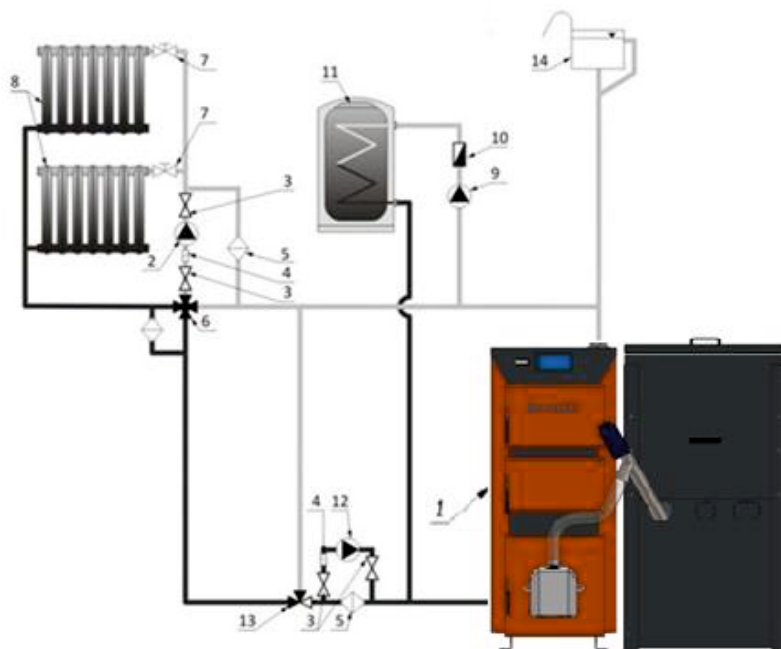

Rys. 10 Przykładowy schemat instalacji grzewczej systemu otwartego

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1 – kocioł, | 8 – grzejnik, |
| 2 – pompa c.o. | 9 – pompa c.w.o., |
| 3 – zawór odcinający, | 10 – zawór zwrotny, |
| 4 – filtr, | 11 – zasobnik c.w.u, |

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| 5 – zawór różnicowy, | 12 – pompa by-pass, |
| 6 – zawór 4–drogowy mieszający, | 13 – zawór termostatyczny 55°C, |
| 7 – zawór z głowicą termostatyczną, | 14 – otwarte naczynie wzbiorcze |

9.2 EKSPLOATACJA KOTŁA

Rozruch zerowy kotła.

UWAGA !



ROZRUCH ZEROWY KOTŁA MOŻE BYĆ PRZEPROWADZONY WYŁĄCZNIE PRZEZ PRZESZKOLONY SERWIS PRODUCENTA

Przed rozruchem kotła należy sprawdzić:

- czy system c.o. jest napełniony wodą;
- szczelność systemu grzewczego;
- poprawność podłączenia do komina;
- szczelność obudowy paleniska pelletowego oraz powierzchni
- stycznych wentylatora i otworu wyczystnego;
- sposób podłączenia do sieci elektrycznej

Uruchomienie i eksploatacja kotła z podajnikiem pelletowym.

Przed przystąpieniem do rozpalania kotła należy sprawdzić :

- drożność instalacji,
- prawidłowość napełnienia instalacji wodą,
- stan wody w układzie zabezpieczenia kotła.

UWAGA !!!



Bezwzględnie przed każdorazowym uruchomieniem “funkcji rozpalania w regulatorze elektronicznym” palenisko powinno być puste (nie może znajdować się w nim pellet).

Przed pierwszym uruchomieniem w regulatorze elektronicznym należy wybrać odpowiednią moc kotła. Znajduje się ona na tabliczce znamionowej urządzenia. Jest to podstawowy warunek prawidłowej pracy kotła. Reklamacje z tytułu błędnego wyboru nie będą

uwzględniane, a Klient zostanie obciążony kosztami ewentualnego wyjazdu serwisowego.



UWAGA !

Zakończenie montażu i przeprowadzenie próby grzewczej musi być zanotowane w Karcie Gwarancyjnej.

Uruchomienie:

Załączyć zasilanie.

Wybrać odpowiednią moc kotła w regulatorze elektronicznym.

Uruchomić podajnik w trybie „**pracy ręcznej**” do czasu gdy pojedyncze ziarna pelletu (poprzez giętka rurę) zaczną wpadać do palnika. Następnie włączyć podajnik. (Powyższy punkt wykonujemy jedynie przy pierwszym uruchomieniu w celu wypełnienia samego podajnika, lub w sytuacji gdy podczas pracy skończyło się całkowicie paliwo w zasobniku).

Włączyć funkcję „**Rozpalanie**” z menu głównego. Kolejne etapy cyklu spalania będą odbywały się automatycznie.

W trakcie procesu spalania, gdy kocioł znajduje się w trybie „**praca**” przez okres 15-20 minut należy skontrolować wielkość i kolor płomienia. Powinien on przy pracy z mocą znamionową mieć długość ok. 20-40 cm. zależnie od wielkości kotła (palnika).

W przypadku zbyt małego lub dużego płomienia należy skorygować dawkę podawania paliwa w „**menu instalatora**”, „**współczynniki**”, „**współczynnik podajnika maks**”.

Ponowną kontrolę płomienia należy wykonać gdy kocioł będzie pracował w zakresach mocy minimalnej (przed osiągnięciem temperatury zadanej, na wyświetlaczu wentylator będzie pracował z wydajnością 1-15%). Płomień powinien być wtedy stabilny i wystawać z palnika ok. 5-10 cm. Ewentualne korekty wykonujemy wtedy w „**menu instalatora**” „**współczynniki**”, „**współczynnik podajnika min**”.

Z kolei jeśli chodzi o kolor płomienia powinien on mieć barwę jasno-żółtą, przy zachowaniu jak najdłuższego płomienia.

Gdy powietrza będzie za mało płomień będzie przechodził w barwę pomarańczową, a końce płomienia będą miały czarne „dymiące” końce. Po dłuższym czasie palenisko zacznie wtedy wypełniać się nieprzepalonym pelletelem, a w kotle po otwarciu drzwiczek zaobserwujemy charakterystyczne „za dymienie”.

Gdy powietrza będzie za dużo płomień będzie przechodził w białą barwę, z paleniska będą wypadały części niespalonego pelletu, a przy dłuższej pracy będzie się zmniejszał i robił bardziej „porywisty”. Zjawisko to znacząco wpływa również na żywotność samego palnika.

Nastawy należy korygować nie więcej niż o 15–0 % jednorazowo. Potrzeba około 20–30 minut zanim skutek zmiany nastawy parametrów pracy podajnika (i/lub regulacji natężenia nadmuchu) odzwierciedli się w stanie palącego się paliwa.



UWAGA !

Podczas otwierania drzwiczek nie należy nigdy stać na wprost kotła. Grozi to poparzeniem.

W trybie pracy automatycznej regulator elektroniczny dokonuje pomiarów temperatury wody w kotle i na jej podstawie odpowiednio steruje pracą podajnika paliwa oraz wentylatora nadmuchowego. Jednocześnie regulator steruje pracą pompy c.o.,

W czasie rozpalania może wystąpić dymienie do pomieszczenia kotłowni lub rosenie (pocenie) kotła. Po rozgrzaniu się kotła i przewodu kominowego powyższe niekorzystne zjawiska powinny ustąpić.

W trakcie normalnej eksploatacji kotła proces obsługi polega na okresowym uzupełnianiu paliwa w zasobniku oraz wybrania popiołu. Czas obsługi nie przekracza (w zależności od wielkości kotła) od 15 do 30 minut.

Jednorazowy zasyp paliwa podstawowego wystarcza na 3-4 dni pracy kotła z mocą znamionową.

UWAGA !



**EKSPLOATACJA KOTŁA PRZY TEMPERATURZE
POWYŻEJ 60°C SKUTECZNIE ZAPOBIEGA
TWORZENIU SIĘ KONDENSATU ORAZ
PRZYSPIESZONEJ KOROZJI KOTŁA**

Zatrzymanie pracy kotła może nastąpić w wyniku braku opału w zasobniku paliwa, bądź zablokowania podajnika na skutek obecności niepożądanych twardych przedmiotów, kamieni, drewna, it.

UWAGA !



Nie należy dopuszczać do zupełnego opróżnienia zbiornika paliwa.

Minimalny poziom zapelnienia zasobnika opału wynosi 25% jego objętości.

W instalacji c.o. zapotrzebowanie ciepła zmienia się wraz ze zmianą warunków zewnętrznych, tj. pory dnia i zmiany temperatury zewnętrznej. Wartość temperatury wody opuszczającej kocioł zależy również od charakterystyki cieplnej budynku - użytych materiałów budowlanych oraz izolacyjnych

W poniższej tabeli podano wartości temperatury opuszczającej kocioł w zależności od temperatury zewnętrznej dla ogrzewanego budynku.

Tabela nr 7 Dobór temperatury na kotle w zależności od temperatury panującej na zewnątrz budynku

Temperatura zewnętrzna [°C]	- 25	-20	-15	-10	-5	0	5	10
Temperatura wody w kotle [°C]	92-93	89	81-82	73-74	65-66	57-58	55	55

UWAGA !

Przy rozpaleniu zimnego kotła może wystąpić zjawisko skraplania się pary wodnej na ścianach kotła, tzw. „pocenie”, dające złudzenie, że kocioł przecieka. Jest to zjawisko naturalne, które ustępuje po rozgrzaniu się kotła powyżej 60°C.

W przypadku nowego kotła, w zależności od warunków atmosferycznych i temperatury wody w kotle, zjawisko to może trwać nawet kilka dni.

Każdy kocioł należy ustawić indywidualnie w zależności od potrzeb konkretnego obiektu ogrzewanego oraz składu jakościowego paliwa.

9.3 OBSŁUGA AUTOMATYCZNEGO PODAJNIKA PALIWA STAŁEGO.

9.3.1. INFORMACJE OGÓLNE.

Palniki typu bioPELL zaprojektowane zostały na potrzeby spalania paliwa typu pellet, czyli sprasowanych trocin i wiórów z drzew wysokokalorycznych. Wysoka sprawność palników i zastosowanie coraz bardziej dostępnego oraz coraz tańszego ekologicznego paliwa sprawia, że doskonale zastępuje on coraz droższe w eksploatacji palniki gazowe i olejowe. Szeroki zakres mocy palników pozwala na instalowanie go zarówno w instalacjach c.o. w domkach jednorodzinnych jak i w niedużych obiektach użyteczności publicznej.

Obsługa palnika sprowadza się do ustawienia parametrów pracy, systematycznego czyszczenia rusztu palnika i uzupełnianiu pelletu w zasobniku paliwa (zbiorniku). Podawanie, rozpalamie i spalanie paliwa odbywa się automatycznie.

Cały proces sterowany jest za pomocą regulatora elektronicznego, który współpracuje między innymi z:

- podajnikiem paliwa,
- wentylatorem,
- zapalarką ,
- ogranicznikiem temperatury bezpieczeństwa STB.

Dodatkowo dostosowany jest także do współpracy z urządzeniami instalacji grzewczej np. mieszaczami, pompami, buforem, sterowaniem pogodowymi pokojowym.

Palnik zbudowany jest w przeważającej części ze stali żaroodpornej i stali odpornej na korozję, co zapewnia jego wysoką jakość i trwałość.

9.3.2 OPIS BUDOWY I ZAKRES STOSOWANIA PODAJNIKA PALIWA.

Palnik stanowi konstrukcję stalową spawaną, w skład której wchodzi

wiele elementów ze stali zarówno żaroodpornej, jak i konstrukcyjnej, w zależności od obciążenia cieplnego jakim są poddawane.

Dawka powietrza potrzebna do spalania doprowadzana jest przez wentylator nadmuchowy połączony z przepływomierzem turbinowym, do układu dysz w komorze spalania. Palnik jest sterowany za pomocą elektronicznego regulatora, który kontroluje proces spalania przez włączanie sekwencyjne podajnika oraz odpowiednio dobrane obroty wentylatora.

Palnik pracuje w trybie cyklicznym, charakteryzuje się bezobsługowym rozpalamiem oraz samoistnym wygaszaniem w zależności od ustawionych parametrów.

Na całość palnika oprócz części spawanych, składa się szereg elementów ruchomych, ułatwiających dostęp do podzespołów wewnętrznych palnika podlegających zużyciu (np. zapalarki).

9.3.3 UWAGI DOTYCZĄCE PALIWA.

Bezproblemowa eksploatacja kotła z podajnikiem i palnikiem pelletowym zależy od zastosowania odpowiedniego paliwa o charakterystyce podanej w pkt. 5. niniejszej instrukcji obsługi.

9.3.4 KONSERWACJA PODAJNIKA PALIWA.

Podajnik został tak skonstruowany, że nie wymaga kosztownej konserwacji. Okresowo należy oczyścić podajnik z kurzu lub popiołu. Regularnie czyścić obudowę silnika używając suchej ściereczki. Ponieważ reduktory wypełnione są olejem syntetycznym przeznaczonym na cały okres eksploatacji, w zasadzie nie wymagają żadnej szczególnej konserwacji oprócz czyszczenia zewnętrznego.

Do czyszczenia nie należy używać żadnych rozpuszczalników, gdyż mogą one uszkodzić pierścienie uszczelniające i uszczelki.

Konserwacja silnika zgodnie z Dokumentacją Techniczno Ruchową na silnik.

Konserwacja wentylatora - za pomocą odkurzacza, pędzla lub sprężonego powietrza przynajmniej 1 raz na kwartał !

Uwaga!



Konieczne jest wykonanie konserwacji podajnika po zakończeniu każdego sezonu grzewczego - warunek gwarancji.

Palnik należy czyścić raz na tydzień, częstotliwość jednak może ulec zmianie w zależności od jakości spalanego paliwa. Podczas spalania paliwa bardzo zanieczyszczonego, palnik może wymagać codziennego czyszczenia.

Podczas stosowania pelletu wytrącające się trociny mogą się przyklejać do powierzchni górnej części rusztu oraz wysypu, wówczas należy dokonać czyszczenia tych powierzchni za pomocą narzędzi czyszczących.

Uwaga!



W przypadku problemów z rozpaleniem palnika lub pojawieniu się na wyświetlaczu regulatora elektronicznego informacji o zanieczyszczeniu czujnika płomienia, należy go niezwłocznie oczyścić.

9.3.5 ODSZTAWIENIE PODAJNIKA Z RUCHU.

Jeśli kocioł a wraz z nim podajnik jest odstawiony z ruchu należy koniecznie przestrzegać następujących czynności:

- raz na kwartał uruchamiać ślimak na okres 15 minut. Dzięki temu unika się zablokowania ślimaka wewnątrz rury.
- wyczyścić rurę z resztek paliwa, opróżnić zasobnik, wyczyścić palnik, usunąć popiół. Sprawdzić sznur uszczelniający.

W przypadku dłuższego odstawienia od ruchu podajnika należy oddzielić motoreduktor od ślimaka i przesmarować smarem stałym do łożysk trzpień ślimaka oraz wewnętrzną tuleję motoreduktora dla uniknięcia sytuacji zatarcia się obydwu elementów.

9.4 OBSŁUGA OKRESOWA KOTŁA

W celu uzyskania oszczędnego zużycia paliwa należy utrzymać w czystości komorę paleniskową oraz kanały spalinowe kotła. Kanały spalinowe należy czyścić za pomocą narzędzi obsługowych dostarczonych wraz z kotłem. W komorze paleniskowej kotła szczególną uwagę należy zwrócić na dokładne usunięcie popiołu w palniku, popielniku i ścian komory. Czyszczenie takie należy wykonywać przed każdorazowym rozpalaniem kotła. Przed czyszczeniem, należy kocioł wyłączyć na wyłączniku głównym oraz odczekać czas konieczny do wystudzenia powierzchni wewnętrznych kotła.

Płyty kanałów spalinowych oraz ściany boczne wymiennika należy czyścić przez drzwi wyczystne /rys.1., poz. 2./ oraz drzwi paleniskowe i popielnikowe /rys.1., poz. 3 i 4./ Ciągi spalinowe utworzone przez poziome przegrody należy czyścić przez drzwi wyczystne górne /rys. 1, poz. 2./. Nagromadzony popiół i pył należy usunąć przez drzwi popielnikowe /rys.1., poz. 4./. Do czyszczenia kotła należy używać narzędzi obsługowych dostarczanych wraz z kotłem.

W celu zwiększenia efektywności spalania w kotłach zastosowano ekonomizery podnoszące sprawność cieplną kotła. Umiejscowione są one na poziomych przegrodach wodnych, a dostęp do nich umożliwiają drzwi wyczystne górne /rys. 1., poz. 2./. Czyszczenia ekonomizerów należy dokonywać raz w miesiącu poprzez wyciągnięcie ich z kotła i oczyszczeniu z sadzy. Należy również oczyścić ciągi spalinowe, a następnie ponownie wsunąć ekonomizer.

Czyszczenia kanałów spalinowych, w których osiadają lotne popioły, należy dokonywać przez otwory wyczystne co 3-7 dni. W przypadku długotrwałego utrzymywania niskich temperatur na kotle konieczne jest okresowe (przynajmniej raz na tydzień) "wygrzanie kotła" - przepalenie przy temperaturze 70-80°C. Zabieg ten ma na celu zwiększenie żywotności kotła.

Przed rozpoczęciem czynności serwisowych oraz konserwacyjnych należy odłączyć napięcie zasilania kotła (wyjąć wtyczkę z gniazda zasilającego)

Ważne!

Temperatura pracy poszczególnych części kotła może osiągnąć nawet 400°C! W celu wyczyszczenia kotła należy go wyłączyć i odczekać czas konieczny na zmniejszenie temperatury powierzchni wymiany ciepła.

UWAGA!



Powyższe czynności należy również wykonać bezwzględnie po zakończeniu sezonu grzewczego. Kocioł należy także oczyścić, a zasobnik paliwa oraz układ podawania opróżnić z paliwa w przypadku postojów w pracy trwających dłużej niż 2 dni.

Pełne przeglądy należy wykonać raz w roku w czasie postoju kotła. Stwierdzone usterki kotła np. awaria napędu podajnika, naturalne zużycie części należy zgłosić do autoryzowanego serwisu.

Dla prawidłowej eksploatacji kotła istotne jest również czyszczenie przewodu kominowego.

UWAGA!



Spaliny wydobywające się z zatkanego komina są niebezpieczne. Komin i łącznik należy utrzymywać w czystości. Powinny one być czyszczone przed każdym sezonem grzewczym.

9.5 ZATRZYMANIE AWARYJNE KOTŁA.

W przypadkach awaryjnych lub stanach awaryjnych, t.j.:

- przekroczenie maksymalnej temperatury wody w kotle powyżej 85°C, regulator elektroniczny przejdzie w stan awaryjny rozwierając styki ogranicznika STB załączając pompy c.o. i c.w.o., a wyłączając wentylator. Ten stan sygnalizowany jest na wyświetlaczu regulatora. W celu przywrócenia pracy ogranicznika STB należy sprawdzić przyczynę jego zadziałania i ewentualnie usunąć.
- wzrost ciśnienia,
- stwierdzenie nagłego, dużego wycieku wody w kotle lub instalacji, pęknięcia rur, grzejników, armatury towarzyszącej (zawory, zasuwy, pompy),
- innych zagrożeń dla dalszej bezpiecznej eksploatacji kotła.

Należy zastosować się do niżej wymienionych zaleceń:

- 1) usunąć paliwo z komory paleniskowej do blaszanego pojemnika, dbając o to, aby nie ulec poparzeniu bądź zaccadzeniu (należy stosować krótkie okresy przebywania w pomieszczeniu kotłowni, w miarę możliwości otworzyć

drzwi lub otwory wentylacyjne). Usuwanie żaru z komory paleniskowej należy przeprowadzać wyłącznie przy asekuracji drugiej osoby. W przypadku silnego zadymienia w pomieszczeniu kotłowni, nie pozwalającego na sprawne usunięcie żaru, należy wezwać pomoc straży pożarnej. Dopuszczone jest zasypywanie komory paleniskowej suchym piaskiem. W sposób bezwzględny zabronione jest zalewanie żaru w palenisku wodą. Zalewanie takie może odbywać się wyłącznie poza pomieszczeniami kotłowni, na świeżym powietrzu, z odległości nie mniejszej niż 3 m.;

- 2) stwierdzić przyczynę awarii, a po jej usunięciu i stwierdzeniu, że kotł i instalacja są sprawne technicznie, przystąpić do czyszczenia i rozruchu kotłowni.

Ważne!

W czasie awaryjnego zatrzymania kotła należy bezwzględnie dbać o bezpieczeństwo ludzi oraz przestrzegać przepisów ppoż.

9.6 POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA POŻARU PRZEWODU KOMINOWEGO / ZAPALENIA SIĘ SADZY W KOMINIE /.

Zapalenie się sadzy w kominie jest to zapalenie się cząstek nagromadzonych wewnątrz przewodów kominowych (spalinowych), które zbierały się w czasie pracy urządzeń ogrzewczych, a nie były wyczyszczone przez kominiarzy.

W przypadku zaistnienia pożaru w kominie należy:

- wykonując połączenie na numer alarmowy 998 lub 112, wezwać Straż Pożarną, podając szczegółowo informacje co się dzieje i jak dojechać do danego budynku;
- wygasić ogień w kotle;
zamknąć szczelnie drzwiczki kotła oraz wyczystki komina odcinając dopływ powietrza (z braku powietrza ogień z czasem może wygasnąć);
- przez cały czas kontrolować całą długość przewodu kominowego od strony pomieszczeń czy nie występują pęknięcia zagrażające rozprzestrzenianiu się ognia do pomieszczeń;

- przygotować do ewentualnego użycia środki gaśnicze, np. Gaśnice, koc gaśniczy, podpięty wąż do instalacji wodnej, wodę w pojemniku;
- udostępnić pomieszczenia i udzielić niezbędnych informacji przybyłym strażakom.
- Zabrania się w sposób bezwzględny zalewania komina wodą , grozi to jego rozerwaniem.

Ważne!

Aby zapobiec zapaleniu się sadzy w kominie należy zadbać o systematyczne czyszczenie przewodów dymowych.

Należy pamiętać, iż przez nieszczelne przewody mogą wydostać się palące iskry lub bardzo gorące gazy spalinowe, w tym groźny, niewyczuwalny tlenek węgla (czad).

Po pożarze sadzy w kominie należy wezwać kominiarza aby dokonał wyczyszczenia przewodów i zwrócił uwagę na ich stan techniczny.

9.7 WYŁĄCZENIE KOTŁA Z PRACY.

Po zakończonym sezonie grzewczym lub w innych przypadkach planowanego wyłączenia kotła z eksploatacji , należy pozwolić na całkowite wypalenie się wsypanej do paleniska dawki opału, a następnie usunąć popiół i nagar z komory paleniskowej i popielnikowej. Kocioł należy dokładnie oczyścić , pamiętając bezwzględnie o komorze paleniskowej , popielnikowej i ciągu konwekcyjnym. Na czas postoju kotła woda z instalacji centralnego ogrzewania może być spuszczone **jedynie** w przypadku prac remontowych lub montażowych. Aby zabezpieczyć kocioł po sezonie grzewczym, należy go dokładnie oczyścić z popiołów i nugarów zawierających najwięcej siarki oraz przeprowadzić konserwację. W przypadku zainstalowania kotła w chłodnych i wilgotnych kotłowniach , w okresie letnim należy kocioł zabezpieczyć przed wilgocią poprzez włożenie do jego wnętrza materiału absorbującego wilgoć, np. wapna palonego nie hydratyzowanego, Silica Gel.

10. PRZYKŁADY AWARII ORAZ SPOSOBY ICH USUWANIA

Zaburzenia w pracy kotła		
Problem	Możliwa przyczyna	Sposób naprawy
1. Nagły wzrost ciśnienia i temperatury	♦ Zamknięte zawory	♦ Otworzyć zawory
	♦ wentylator nie wyłącza się po osiągnięciu zadanej temperatury	♦ Zresetować regulator elektroniczny i ponowić próbę pod ścisłą kontrolą. (jeżeli wentylator nadal się nie wyłącza, to wyłączyć regulator i wezwać serwis)
2. Dymi się z dolnych drzwiczek	♦ Nieprawidłowo zamknięte drzwiczki	♦ wyregulować zamek
	♦ Zanieczyszczenie sznura	♦ oczyścić sznur
	♦ Uszkodzony sznur uszczelniający	♦ wymienić sznur uszczelniający na nowy
3. Wymagana temperatura nie jest osiągnięta	♦ Zbyt mała wartość opałowa paliwa	♦ dodać paliwo o większej wartości opałowej lub wymienić na paliwo o wymaganych parametrach
	♦ Zbyt duży ciąg kominowy	♦ zdławienie ciągu przepustnicą zamontowaną w czopuchu
	♦ Zatrzymanie pracy kotła	♦ zablokowanie podajnika ślimakowego
	♦ byt mało wody w układzie zapowietrzony	♦ uzupełnić wodę, odpowietrzyć układ.
	♦ Zanieczyszczony wymiennik	♦ należy wyczyścić kocioł:
	♦ złe nastawy parametrów spalania	♦ wyregulować nastawy regulatora elektronicznego
4. Znaczny wzrost temperatury ponad temperaturę nastawioną	♦ Zbyt duży ciąg kominowy przy zbyt dużej wartości opałowej paliwa	♦ zastosować w kominie regulator ciągu lub paliwo o wymaganych parametrach
	♦ Zbyt częste i zbyt długie przedmuchy między załączeniami właściwymi	♦ zwiększyć czas między przedmuchami ♦ zmniejszyć czas przedmuchu

5. Dymi się z drzwiczek	♦ brak ciągu kominowego - za niski komin - za mały przekrój komina - zapchany komin lub zanieczyszczony kocioł	♦ podwyższyć komin ♦ powiększyć przekrój komina ♦ oczyścić komin (kocioł)
	♦ uszkodzony sznur	♦ wymienić sznur uszczelniający
6. Występują krótkie wybuchy gazów	♦ zbyt niska nastawa temperatur w kotle	♦ podwyższyć temperaturę
	♦ brak odbioru ciepła z kotła i spowodowane z tym długie przerwy w pracy powodujące gaśnięcie płomienia	♦ nie zamykać zaworami wszystkich grzejników
		♦ umożliwić odbiór ciepła przez grzejniki i inne odbiorniki np. bojler
	♦ złe nastawy parametrów spalania	♦ wyregulować nastawy regulatora elektronicznego
	♦ zawirowania powietrza w kominie	♦ zamontować nasadkę kominową (strażak)
7. Wyciek wody z popielnika	♦ przy pierwszym rozruchu kotła może wystąpić tzw. zjawisko- pocenia się kotła	♦ kocioł rozgrzać do temperatury ok. 80°C i utrzymać ją na kotle przez kilka godzin
	♦ zbyt niska nastawa temperatur w kotle	♦ podwyższyć temperaturę
	♦ mokry opał	♦ wysuszyć / zmienić opał
8. Dymi się z zasobnika paliwa	♦ złe ustawienie czasu podawania paliwa	♦ wyregulować nastawy regulatora elektronicznego
	♦ zanieczyszczone otwory wyczystne i palnik	♦ wyczyścić otwory wyczystne i dysze palnika
	♦ słaby ciąg kominowy lub nieprawidłowa wentylacja nawiewno / wywiewna w kotłowni	♦ zmierzyć ciąg kominowy ♦ sprawdzić działanie nawiewu i wyciągu w wentylacji
8. Złe spalanie paliwa	♦ paliwo złej jakości	♦ dodać paliwo o większej wartości opałowej lub wymienić na paliwo o wymaganych parametrach
	♦ zbyt mała ilość powietrza doprowadzonego do spalania	♦ zablokowana klapka na wylocie z wentylatora odblokować klapkę , zmienić położenie ciężarków
9. Występuje mocne przegrzewanie się komina	♦ zbyt duży ciąg kominowy	♦ zmierzyć ciąg kominowy, ewentualnie założyć klapowy regulator ciągu na przewód

	♦ nieprawidłowe ustawienie kotła względem komina	kominowy ♦ zastosować się do zapisów instrukcji obsługi
10. Zbyt duże zużycie paliwa	♦ nieprawidłowo wykonana instalacja	♦ sprawdzić instalację c.o.
	♦ nieprawidłowo dobrany kocioł do budynku	♦ wykonać audyt energetyczny budynku
	♦ zbyt mała wartość opałowa paliwa	♦ dodać paliwo o większej wartości opałowej lub wymienić na paliwo o wymaganych parametrach.
	♦ złe nastawy parametrów spalania	♦ wyregulować nastawy regulatora elektronicznego
	♦ niska sprawność kotła z powodu dużych strat kominowej	♦ zbyt duża temperatura spalin czopucha spowodowana zbyt dużym ciągiem lub zbyt dużą ilością powietrza potrzebną do spalania
11. Nie załącza się podajnik paliwa do palnika	♦ brak zasilania lub wyłączony regulator kotła	♦ sprawdź zasilanie i wyłącznik główny tablicy sterowania
	♦ zadziałał bezpiecznik motoreduktora	♦ zresetować lub wymienić w razie potrzeby
	♦ zadziałał wyłącznik termiczny silnika	♦ sprawdzić wyłącznik i ustalić przyczynę jego zadziałania

11. TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

Kotły grzewcze z automatycznym podawaniem paliwa typu **AQUA ECO PELLET** o mocy cieplnej **15 ÷ 25 kW** dostarczane są w stanie zmontowanym na palecie w opakowaniu foliowym. Do podnoszenia i opuszczania kotła należy używać odpowiednich podnośników. Przed przewożeniem kotła powinno się zabezpieczyć go przed przesunięciami i przechyłami na platformie pojazdu za pomocą pasów, klinów lub kłoców drewnianych.



UWAGA !

Kotły należy transportować w pozycji pionowej!

Kotły należy przechowywać w pomieszczeniach nieogrzewanych, koniecznie zadaszonych i wentylowanych.

Przed instalacją należy sprawdzić kompletność dostawy i jej stan techniczny.

12. UWAGI DOTYCZĄCE EKSPLOATACJI KOTŁA.

1. Kocioł mogą obsługiwać tylko osoby dorosłe, które zapoznały się z niniejszą instrukcją obsługi i przeszkolone w zakresie obsługi.
2. Zabrania się przebywania dzieci w pobliżu kotła bez obecności dorosłych.
3. Jeżeli dojdzie do przedostania się łatwopalnych gazów czy oparów do kotłowni lub podczas prac, w czasie których podwyższone jest ryzyko powstania pożaru lub wybuchu (klejenie, lakierowanie itp.), kocioł należy przed rozpoczęciem tych prac wyłączyć.
4. W czasie pracy kotła temperatura wody grzewczej nie powinna przekraczać 90°C. Przy przegrzaniu kotła należy otworzyć wszystkie dotąd zamknięte odbiorniki ciepła i szczelnie zamknąć drzwi kotła oraz wyłączyć wentylator.
5. Na kotle i w jego bliskim otoczeniu nie wolno umieszczać materiałów łatwopalnych.
6. Przewód zasilający i przyłączeniowy do pompy i ciepłej wody użytkowej należy prowadzić z dala od źródeł ciepła drzwiczki, czopuch kotła.
7. Zabroniona jest ingerencja i manipulacja w części elektrycznej lub konstrukcyjnej kotła.
8. Należy stosować paliwo zalecane przez producenta od koncesjonowanych dostawców (najlepiej z atestem).
9. Podczas wybierania popiołu z kotła nie mogą się znajdować w odległości mniejszej niż 1500 mm od kotła materiały łatwopalne. Popiół należy przekładać do naczyń żaroodpornych z pokrywą.
10. Po zakończeniu sezonu grzewczego kocioł oraz przewód dymny należy dokładnie wyczyścić. Kotłownia powinna być utrzymywana w stanie czystym i suchym. Wyjąć paliwo z kotła, rury podajnika i zasobnika paliwa oraz pozostawić kocioł oraz zasobnik paliwa z uchylonymi drzwiami i pokrywami.

12. OCHRONA ŚRODOWISKA I LIKWIDACJA KOTŁA PO UPŁYWIE ŻYWOTNOŚCI.

Spalanie paliw innych niż zalecane oraz nie stosowanie się do zaleceń Instrukcji Obsługi, negatywnie wpływa na środowisko naturalne przez zwiększenie emisji pyłów i gazów.

Po upływie żywotności kotła konieczne jest jego złomowanie.:

Ze względu na to, że elementy kotła składają się z różnych materiałów, można je oddawać do punktu skupu surowców wtórnych, zapewniającego odpowiednią utylizację stali, tworzyw sztucznych, itp.

Kocioł z osprzętem elektrycznym podlega Dyrektywie Europejskiej 2002/96/WE dotyczącej zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

W związku z powyższym należy:

- Na tabliczce znamionowej umieszczone jest oznaczenie zgodne z w/w dyrektywą / przekreślony koszt / w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
- Należy dokonać demontażu części połączonych śrubami poprzez ich odkręcenie a spawane poprzez cięcie. Elementy kotła podlegają normalnej zbiórce odpadów, głównie jako złom stalowy.
- Przed złomowaniem kotła należy odłączyć regulator elektroniczny wraz z przewodami, które podlegają selektywnej zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu utylizacji. Części tych nie wolno umieszczać razem z innymi ogólnymi odpadami. Miejsce ich zbiórki powinno być określone przez służby miejskie lub gminne. zachować środki ostrożności i bezpieczeństwa przy demontażu kotła poprzez stosowanie odpowiednich narzędzi ręcznych i mechanicznych jak i środków ochrony osobistej (rękawice, ubranie robocze, fartuch, okulary itp.)

UWAGA !



Przed wezwaniem ekipy serwisowej należy dokładnie wyczyścić kanały konwekcyjne oraz ściany komory paleniskowej.

14. WARUNKI GWARANCJI.

1. Producent udziela nabywcy kotła gwarancji na kocioł na zasadach i warunkach określonych w niniejszych Warunkach Gwarancji.
2. Producent gwarantuje poprawne działanie kotła oraz bezpłatne usunięcie podlegających gwarancji nieprawidłowości w pracy kotła, tylko w przypadku, jeżeli będzie on zainstalowany i użytkowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz ze wszystkimi warunkami i zaleceniami zamieszczonymi w Instrukcji Obsługi i Instalacji Kotła, Instrukcji Obsługi Regulatora oraz jeżeli żaden z elementów nie wykazuje oznak uszkodzenia mechanicznego, termicznego, nadpalenia, zalania, oznak działania atmosfery agresywnej (w tym oparów kanalizacyjnych), oznak korozji od stosowania mokrego lub wilgotnego paliwa (zasobnik paliwa, rura osłonowa podajnika ślimakowego), środków chemicznych, oznak działania przepięć i silnego pola elektromagnetycznego.
3. Instrukcja Obsługi i Instalacji Kotła, Instrukcja Obsługi Regulatora oraz szczegółów Gwarancji są dostępne do wglądu przed zakupem kotła, a przypisane danemu egzemplarzowi kotła są wydawane Kupującemu w chwili zakupu kotła. Kupujący ma obowiązek zapoznania się z zasadami montażu i eksploatacji kotła, jakie zamieszczone są w Instrukcji Obsługi i Instalacji oraz z Warunkami Gwarancji.
4. Producent udziela gwarancji na okres:
 - a) 4 lat na szczelność wymiennika ciepła.
 - b) 2 lata na pozostałe elementy oraz sprawne działanie kotła, lecz nie dłużej niż 3 lata od daty produkcji;
 - c) 1 rok na elementy żeliwne oraz elementy ruchome będące na wyposażeniu kotła;
 - d) gwarancją nie są objęte elementy zużywające się, w szczególności: śruby, nakrętki, łącki, elementy ceramiczne i uszczelniające.
5. Naprawy czy wymiana części nie przedłużają gwarancji o kolejne 2 lata od daty wymiany.
6. Gwarancja na kocioł udzielana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Kotły z dokumentacją i tabliczką znamionową w języku polskim nie

podlegają gwarancji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne zakupione u Producenta. Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową pracę kotła wskutek montażu niewłaściwych części.
8. Uszkodzenie powłoki lakierniczej wewnątrz kotła nie ma wpływu na poprawną eksploatację kotła, a co za tym idzie na sprawność kotła oraz na żywotność wymiennika.
9. Gwarancji nie podlega osprzęt elektroniczny kotła, który wykazuje oznaki uszkodzenia mechanicznego, termicznego, nadpalenia, zalania, oznaki działania atmosfery agresywnej (korozji), środków chemicznych, oznaki działania przepięć i silnego pola elektromagnetycznego.
10. Instalację kotła do systemu grzewczego może przeprowadzić instalator posiadający ogólne uprawnienia instalacyjne i elektryczne (konieczny jest jego wpis i pieczęć do Karty Gwarancyjnej). Instalacja kotła obejmuje przyłączenie do systemu hydraulicznego, spalinowego oraz wykonanie wszystkich przyłączy elektrycznych niskonapięciowych (czujniki, termostaty) oraz wysokonapięciowych (pompy, siłownik zaworu czterodrogowego), napełnienie systemu grzewczego czynnikiem grzewczym, odpowietrzenie odbiorników ciepła, pomp i rozdzielaczy.
11. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności, do których wykonania, zgodnie z niniejszą Instrukcją Obsługi i Instalacji kotła, zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie, jak: rozpalanie kotła, czyszczenie powierzchni wymiany ciepła oraz paleniska kotła, wymiana zerwanych śrub, klinów i zawleczek zabezpieczających, programowania parametrów pracy kotła opisanych w instrukcjach regulatora, uszczelnienie styku rusztu z pierścieniem na mieszaczu powietrza.
12. Wszelkie samowolne **zmiany w konstrukcji** kotła anulują umowę gwarancyjną.
13. Gwarancji nie podlega korozja kotła wskutek zbyt dużej wilgotności powietrza w kotłowni lub instalacji kotła w warunkach atmosfery agresywnej np. w pomieszczeniach warsztatowych, w pobliżu wylotów odpowietrzeń i wlotów kanalizacji lub wentylacji przemysłowej, w pomieszczeniach świeżo tynkowanych lub ze świeżymi wylewkami betonowymi.

- 14.** Producent nie ponosi odpowiedzialności za usterki spowodowane:
- obsługą i eksploatacją niezgodną z Instrukcją Obsługi i Instalacji Kotła;
 - zastosowaniem niewłaściwej jakości paliwa lub paliwa wilgotnego;
 - niezgodnym z normami przyłączeniem kotła do systemu grzewczego.
 - uszkodzeniami mechanicznymi kotła;
 - niezgodną z normami wentylacją nawiewno - wywiewną;
 - nieprawidłowym ciągiem kominowym do mocy kotła;
 - zanieczyszczeniem kotła wynikającym z niskiej temperatury pracy kotła, tj. poniżej 55°C.
 - zanikiem napięcia elektrycznego.
- 15.** Użytkownik jest zobowiązany do zwrotu kosztów wezwania Serwisu w przypadku:
- naprawy uszkodzenia wynikającego z winy Użytkownika;
 - usytuowania kotła w kotłowni niezgodnego z instrukcją obsługi i instalacji kotła;
 - braku możliwości dokonania naprawy z powodów niezależnych od Serwisu (np. brak paliwa, brak ciągu kominowego, nieszczelności w instalacji c.o. itp.).
- 16.** Gwarancja traci ważność, gdy kocioł jest zamontowany niezgodnie z zaleceniami producenta.
- 17.** Użytkownikowi w trakcie trwania gwarancji przysługuje prawo do:
- bezpłatnych napraw realizowanych przez Producenta (oprócz czynności użytkownika opisanych w instrukcji obsługi);
 - wymiany urządzenia na wolne od wad po stwierdzeniu przez producenta braku możliwości naprawy.
- 18.** W okresie, w którym kocioł nie jest eksploatowany zaleca się wentylację kotła (otwarcie drzwiczek kotła). Przed odstawieniem kotła zaleca się dokładne oczyszczenie kotła i zasobnika z pozostałości paliwa, osadów produktów spalania, śladów wilgoci. W układach z grawitacyjnym obiegiem czynnika grzewczego w okresie letnim należy zapobiec wystąpieniu wstecznego obiegu poprzez zamknięcie zaworów podpionowych.

15 KARTA GWARANCYJNA



Zgodnie z podanymi warunkami udziela się gwarancji na kocioł grzewczy typu AQUA ECO PELLET kW eksploatowany zgodnie z instrukcją obsługi.

Numer produkcyjny kotła.....

Moc kotłakw

Użytkownik /nazwisko i imię/.....

Adres /ulica, miasto, kod poczt./

.....

Tel./fax

E-mail

Data sprzedaży

Data instalacji

Data uruchomienia

.....

.....

.....

Użytkownik potwierdza, że:

- kocioł dostarczono kompletny;
- przy rozruchu przeprowadzonym przez firmę serwisową kocioł nie wykazał żadnej wady,
- otrzymał Instrukcję obsługi i instalacji kotła z wypełnioną niniejszą kartą gwarancyjną;
- był zaznajomiony z obsługą i utrzymaniem kotła.

Klient oraz firma instalacyjna i serwisowa własnoręcznym podpisem wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb prowadzenia ewidencji serwisowej zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. Nr 133 poz. 883

Naprawy gwarancyjne

l.p.	data	opis uszkodzenia, naprawione elementy, opis wykonanych czynności	uwagi	pieczęć i podpis serwisu
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

16 PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY



Reklamacja nr.....

Typ kotła.....

Moc Kotła.....

Data zakupu.....

Data produkcji.....

Data instalacji.....

Adres instalacji

.....

Dane kontaktowe

.....

DOKŁADNY OPIS ZGŁASZANEJ USTERKI

.....

.....

.....

.....

USUNIĘCIE WADY KOTŁA - wypełnia serwis

Data przekazania usterki serwisantowi

Nazwisko i imię serwisanta

Stwierdzona wada przez serwisanta

.....

.....
.....
.....

Sposób załatwienia usunięcia wady

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Naprawa gwarancyjna Naprawa płatna Naprawa pogwarancyjna płatna

Porada (OPIS)

.....
.....
.....
.....

ZAKOŃCZENIE REKLAMACJI

Nazwisko i imię osoby przyjmującej zgłoszenie.....

Nazwisko i imię serwisanta

Data usunięcia usterki

17. PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY



Reklamacja nr.....

Typ kotła.....

Moc Kotła.....

Data zakupu.....

Data produkcji.....

Data instalacji.....

Adres instalacji

.....

Dane kontaktowe

.....

DOKŁADNY OPIS ZGŁASZANEJ USTERKI

.....

.....

.....

.....

USUNIĘCIE WADY KOTŁA - wypełnia serwis

Data przekazania usterki serwisantowi

Nazwisko i imię serwisanta

Stwierdzona wada przez serwisanta

.....

.....

.....
.....

Sposób załatwienia usunięcia wady

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Naprawa gwarancyjna Naprawa płatna Naprawa pogwarancyjna płatna

Porada (OPIS)

.....
.....
.....
.....

ZAKOŃCZENIE REKLAMACJI

Nazwisko i imię osoby przyjmującej zgłoszenie.....

Nazwisko i imię serwisanta

Data usunięcia usterki

18. PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY



Reklamacja nr.....

Typ kotła.....

Moc Kotła.....

Data zakupu.....

Data produkcji.....

Data instalacji.....

Adres instalacji

.....

Dane kontaktowe

.....

DOKŁADNY OPIS ZGŁASZANEJ USTERKI

.....

.....

.....

.....

USUNIĘCIE WADY KOTŁA - wypełnia serwis

Data przekazania usterki serwisantowi

Nazwisko i imię serwisanta

Stwierdzona wada przez serwisanta

.....

.....

.....
.....

Sposób załatwienia usunięcia wady

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Naprawa gwarancyjna

Naprawa płatna

Naprawa pogwarancyjna płatna

Porada (OPIS)

.....
.....
.....
.....

ZAKOŃCZENIE REKLAMACJI

Nazwisko i imię osoby przyjmującej zgłoszenie.....

Nazwisko i imię serwisanta

Data usunięcia usterki

NOTATKI

NOTATKI

NOTATKI

Zanim wezwiesz serwis

UWAGA !!!

Przypominamy, iż w przypadku bezpodstawnego wezwania serwisu gwarant może obciążyć kosztami przyjazd i pracę jednostki serwisowej.

Dystrybutor :



www.metalbet.pl

Przedsiębiorstwo Produkcyjne METALBET
M.Tarach, W.Tarach, E.Jagusztyn
Osowa 27, 28-305 Sobków
Tel./Fax: 041 387-30-22, 041 383-81-68
biuro@metalbet.com.pl

Technika grzewcza